



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

Извјештај о квалитету ваздуха у Републици Српској
за мјесец за април 2025. године

ДИРЕКТОР
Дарко Боројевић

Бања Лука, мај 2025. године

Увод

У циљу ефикасног управљања квалитетом ваздуха у Републици Српској успоставља се мониторинг квалитета ваздуха односно јединствени функционални систем праћења и контроле степена загађења ваздуха и одржавање базе података о квалитету ваздуха. Заштита ваздуха у Републици Српској уређена је Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11) и Законом о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 46/17), Овим законом уређује се заштита и управљање квалитетом ваздуха и одређују мјере, начин организовања и контроле и спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природног добра од општег интереса које ужива посебну заштиту.

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске је на основу Закона о хидролошкој и метеоролошкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 20/2000), Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11), Закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 46/17), Уредбом о условима за мониторинг квалитета ваздуха, Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха, Уредбом о успостављању Републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), референтни центар Републике за квалитет ваздуха, емисије у ваздух и ублажавање климатских промјена, који врши размјену података о квалитету ваздуха и емисијама за потребе извјештавања, у складу са преузетим међународним обавезама, уз претходну сагласност Министарства, те овлаштена институција за успостављање, организовање и управљање системом мониторинга квалитета ваздуха у Републици Српској и успостављање информационог система за праћење вриједности квалитета ваздуха, док јединице локалне самоуправе на својој територији успостављају локалну мрежу за праћење квалитета ваздуха.

У оквиру Републичке мреже мјерних мјеста коју према Уредби о успостављању Републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) чини дванаест (12) мјерних мјеста у оквиру једне (1) зоне и шест (6) агломерација, тренутно прати вриједности загађујућих материја у реалном времену на седам мјерних мјеста и то у Бања Луци (мјерно мјесто Лазарево), у Требињу (мјерно мјесто у кругу метеоролошке станице), у Приједору (мјерно мјесто у кругу метеоролошке станице), у Добоју (мјерно мјесто у кругу метеоролошке станице), у Броду (мјерно мјесто у кругу Рафинерије нафте Брод а.д) Гацка (мјерно мјесто у кругу О.Ш. „Свети Сава“) и у Угљевика (мјерно мјесто у кругу Т.Е.Угљевик).

У оквиру локалних мрежа за праћење квалитета ваздуха тренутно се врше мјерења у четири Града у Републици Српској, у Бања Луци на три мјерна мјеста (Борик, Паприковац и Центар града), Бијељини на два мјерна мјеста (Центар града и Топлана), Градишци на једном мјерном мјесту (Црвене зграде) и у Зворнику на једном мјерном мјесту (мјерно мјесто круг ОШ „Свети Сава“)

Мјерења на свим поменутих локацијама врше овлаштене институције , а сви резултати мјерења достављају се у базу података Републичког хидрометеоролошког завода који је референтни центар Републике за квалитет ваздуха и емисије у ваздуху и ублажавање климатских промјена

Мјерење квалитета ваздуха обухвата слиједеће параметре:

Сумпор-диоксид	SO ₂	µg/m ³
Угљик-моноксид	CO	mg/m ³
Азотови-оксиди	NO, NO ₂ , NO _x	µg/m ³
озон	O ₃	µg/m ³
Водоник-сулфид	H ₂ S	µg/m ³
бензен	C ₆ H ₆	µg/m ³
суспендоване честице	PM ₁₀ , PM _{2.5}	µg/m ³
киселост падавина		pH

Законске одредбе о квалитету ваздуха

Одредбама дефинисаним у члану 21. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/11) утврђују се сљедеће категорије квалитета ваздуха:

а) прва категорија – чист или незнатно загађен ваздух гдје нису прекорачене граничне вриједности нивоа ни за једну загађујућу материју,

б) друга категорија – умјерено загађен ваздух гдје су прекорачене граничне вриједности нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису прекорачене толерантне вриједности ни једне загађујуће материје и

ц) трећа категорија - прекомјерно загађен ваздух гдје су прекорачене толерантне вриједности за једну или више загађујућих материја.

Категорије квалитета ваздуха утврђују се према нивоу загађености, полазећи од прописаних граничних и толерантних вриједности дефинисаних Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) и на основу резултата мјерења.

Ако за неку загађујућу материју није прописана граница толеранције, њена гранична вриједност узима се као толерантна вриједност.

Категорије квалитета ваздуха утврђују се једном годишње за протеклу календарску годину.

Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) утврђене су вриједности квалитета ваздуха у циљу управљања квалитетом ваздуха на територији Републике Српске.

Вриједности квалитета ваздуха у овој Уредби представљају нумеричке вриједности граничних вриједности нивоа загађујућих материја у ваздуху, и то доње и горње границе оцјењивања квалитета ваздуха, критичних нивоа, граница толеранције и толерантних вриједности, циљних вриједности и дугорочних циљева загађујућих материја у ваздуху, концентрација опасних по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност.

Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толерантације за заштиту здравља људи

Табела 1. Гранична вриједност, толерантна вриједност и граница толеранције

Загађујућа материја	Период усредњавања	Гранична вриједност	Граница толеранције	Толерантна вриједност
SO ₂	1 час	350 µg/m ³ (напомена 1)	-	350 µg/m ³
SO ₂	24 часа	125 µg/m ³ (напомена 2)	-	125 µg/m ³
SO ₂	Календарска година	50 µg/m ³	-	50 µg/m ³
NO ₂	1 час	150 µg/m ³ (напомена 3)	-	150 µg/m ³
NO ₂	24 часа	85 µg/m ³	-	85 µg/m ³
NO ₂	Календарска година	40 µg/m ³	-	40 µg/m ³
PM ₁₀	24 часа	50 µg/m ³ (напомена 4)	-	50 µg/m ³
PM ₁₀	Календарска година	40 µg/m ³	-	40 µg/m ³
CO	8 часова	10 mg/m ³	-	10 mg/m ³
CO	24 часа	5 mg/m ³	-	5 mg/m ³
CO	Календарска година	3 mg/m ³	-	3 mg/m ³

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Напомена 1: не смије се прекорачити више од 24 пута у једној календарској години.

Напомена 2: не смије се прекорачити више од 3 пута у једној календарској години.

Напомена 3: не смије се прекорачити више од 18 пута у једној календарској години.

Напомена 4: не смије се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години.

Табела 2. Циљна вриједност за приземни озон

Циљ	Период рачунања просјечне вриједности	Циљна вриједност
Заштита здравља људи	Максимална дневна осмочасовна средња вриједност	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (напомена 1)

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Напомена 1: не смије се прекорачити у више од 25 дана по календарској години у току три године мјерења

Концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност

Табела 1. Концентрације сумпор-диоксида и азот-диоксида опасне по здравље људи

Загађујућа материја	Концентрација опасна по здравље људи
Сумпор-диоксид	500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Азот-диоксид	400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Концентрације опасне по здравље људи мјере се током три узастопна сата на локацијама репрезентативним за квалитет ваздуха на подручју чија површина није мања од 100 km^2 , или у зони или агломерацијама, ако је њихова површина мања.

Табела 2. Концентрације приземног озона опасне по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност

Сврха	Период усредњавања	Граница
Обавјештење	1 сат	180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Упозорење	1 сат ⁽¹⁾	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

⁽¹⁾ У циљу доношења краткорочних акционих планова ради заштите здравља људи или животне средине по потреби, у зони или агломерацији утврђују се или предвиђају прекорачења границе у току три узастопна сата.

Максималне дозвољене концентрације за заштиту здравља људи у случају намјенских мјерења

Табела 1. Максимална дозвољена концентрација за Чађ

Период усредњавања	Максимална дозвољена вриједност
Један дан	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Календарска година	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Табела 2. Максимална дозвољена концентрација за Водоник-сулфид (H_2S)

Период усредњавања	Максимална дозвољена вриједност
Један дан	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Методe мјерења

Методe мјерења, примијењене у функционисању коришћене опреме, су у складу са домаћим законодавством и европским директивама и пракси аутоматског мониторинга параметара квалитета ваздуха.

- Референтна метода за анализу и принцип мјерења сумпор-диоксида у амбијенталном ваздуху је УВ (ултравиолетна) флуоресценција, мјерног подручја 0-20 ppb. Стандард BAS EN 14212.
- Референтна метода за анализу азотног-диоксида и оксида азота у амбијенталном ваздуху је хемолуминисценције мјерног подручја 0-2000 ppb, принцип мјерења: модулациони тип унакрсног тока уз редуковани притисак. Стандард BAS EN 14211.
- Праћење концентрације угљен-моноксида у амбијенталном ваздуху се врши методом недисперзивне инфрацрвене апсорпције (NDIR), а принцип мјерења: модулација унакрсног тока. Стандард BAS EN 14626.
- За мониторинг суспендованих честица PM_{10} и $PM_{2.5}$ користи се метода апсорпцијом β - (бета) зрака, чији су захтјеви утврђени у стандарду BAS EN 12341-1.
- Мониторинг концентрација приземног озона у амбијенталном ваздуху врши се методом недисперзивне ултраљубичасте апсорпције. Стандард BAS EN 14625.
- Мониторинг концентрација бензена у амбијенталном ваздуху врши се према Стандарду BAS EN 14662-3.

На станицама за квалитет ваздуха неопходно је вршити сва метеоролошка осматрања потребна за утврђивање везе између метеоролошких услова и стања загађености атмосфере и ширења загађујућих материја у ваздуху.

Основни метеоролошки параметри који се прате су:

- смјер вјетра
- брзина вјетра
- релативна влажност ваздуха
- температура ваздуха
- атмосферски притисак
- падавине
- трајање сијања сунца

РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2025. – 30.04.2025. године

Прикупљени подаци обрађени су и анализирани у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11), Законом о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 46/17) и Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

БАЊА ЛУКА


У циљу утврђивања квалитета ваздуха у Граду Бања Лука вршено је континуирано мјерење концентрација основних полутаната у ваздуху на једној локације у Граду Бања Луци и то мјерно мјесто Лазарево координате N 44.79804; E 17.20496 и саставни је дио републичке мреже мјерних мјеста за мониторинг квалитета ваздуха у Републици Српској.

МЈЕРНО МЈЕСТО ЛАЗАРЕВО

Табела 1. Резултати континуираног мјерења SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM_{2.5}, и PM₁₀ за април 2025. у Бањој Луци (мјерно мјесто Лазарево)

	CO mg/m ³	SO ₂ µg/m ³	O ₃ µg/m ³	NO µg/m ³	NO ₂ µg/m ³	NO _x µg/m ³	PM _{2.5} µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³
Удио валидних података %	100	100	100	100	100	100	100	100
Средња мјесечна вриједност	0.33	14	78	8	22	29	14	20
Максимална средња дневна вриједност	0.70	18	103	19	32	49	31	35
перцентил 50	0.24	14	81	7	20	28	12	20
перцентил 98	0.66	18	101	18	32	48	29	34

На следећем дијаграму је приказан графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM_{2.5}, и PM₁₀ за мјерно мјесто Лазарево.

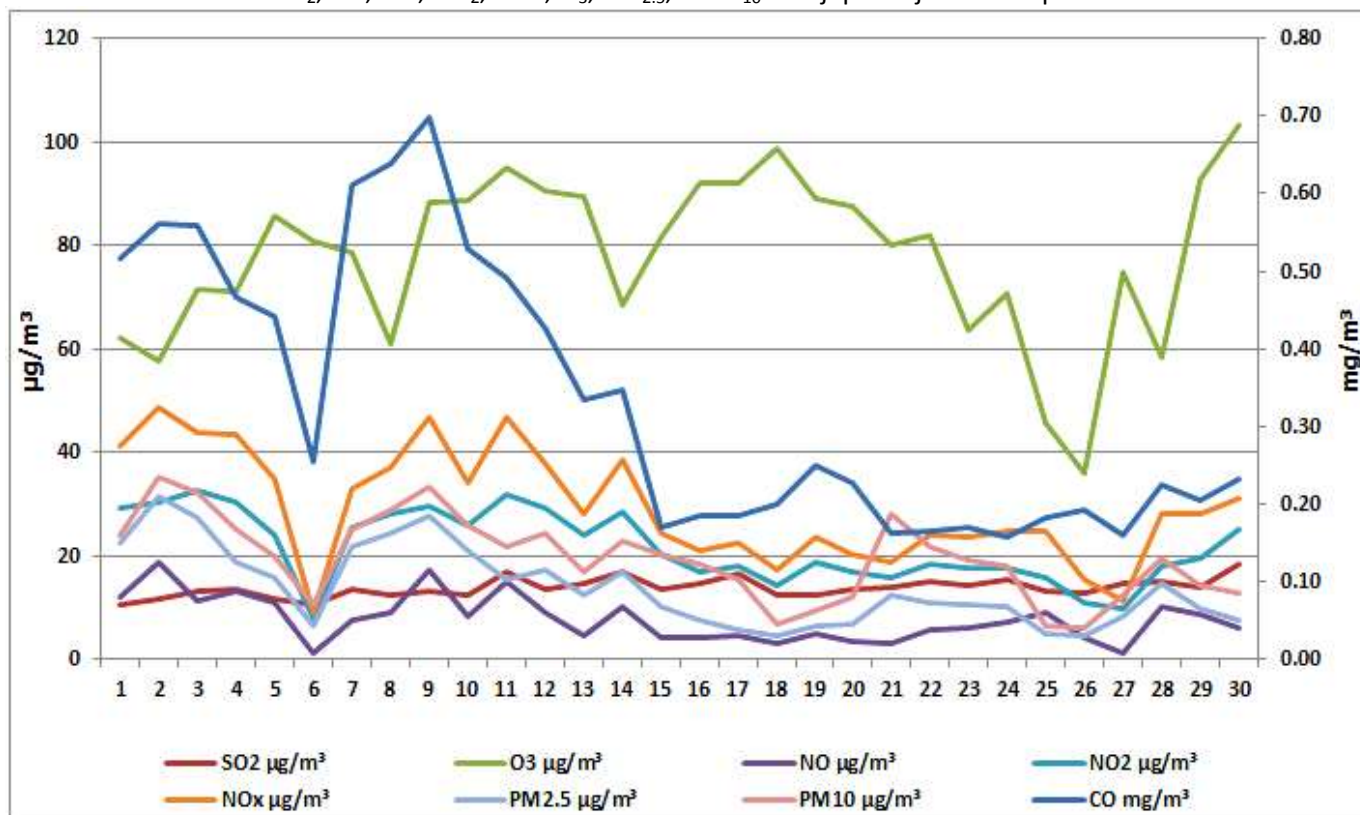


Дијаграм 1. Графички приказ просјечних имисијских дневних концетрација SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM_{2.5}, и PM₁₀ за април 2025. у Бањој Луци (мјерно мјесто Лазарево).

МЈЕРНО МЈЕСТО ПАПРИКОВАЦ

Табела 2. Резултати континуираног мјерења SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM_{2.5}, PM₁₀ и ЧАД за април 2025. у Бањој Луци (мјерно мјесто Паприковац)

	CO mg/m ³	SO ₂ µg/m ³	O ₃ µg/m ³	NO µg/m ³	NO ₂ µg/m ³	NO _x µg/m ³	ЧАД µg/m ³	PM _{2.5} µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³
Удио валидних података %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средња мјесечна вриједност	0.53	5	34	64	54	118	2	8	14
Максимална средња дневна вриједност	0.96	8	99	69	58	122	4	15	23
перцентил 50	0.50	4	27	65	54	119	2	7	13
перцентил 98	0.89	8	90	68	57	122	4	14	22

На следећем дијаграму је приказан графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM_{2.5}, PM₁₀ и ЧАД за мјерно мјесто Паприковац.

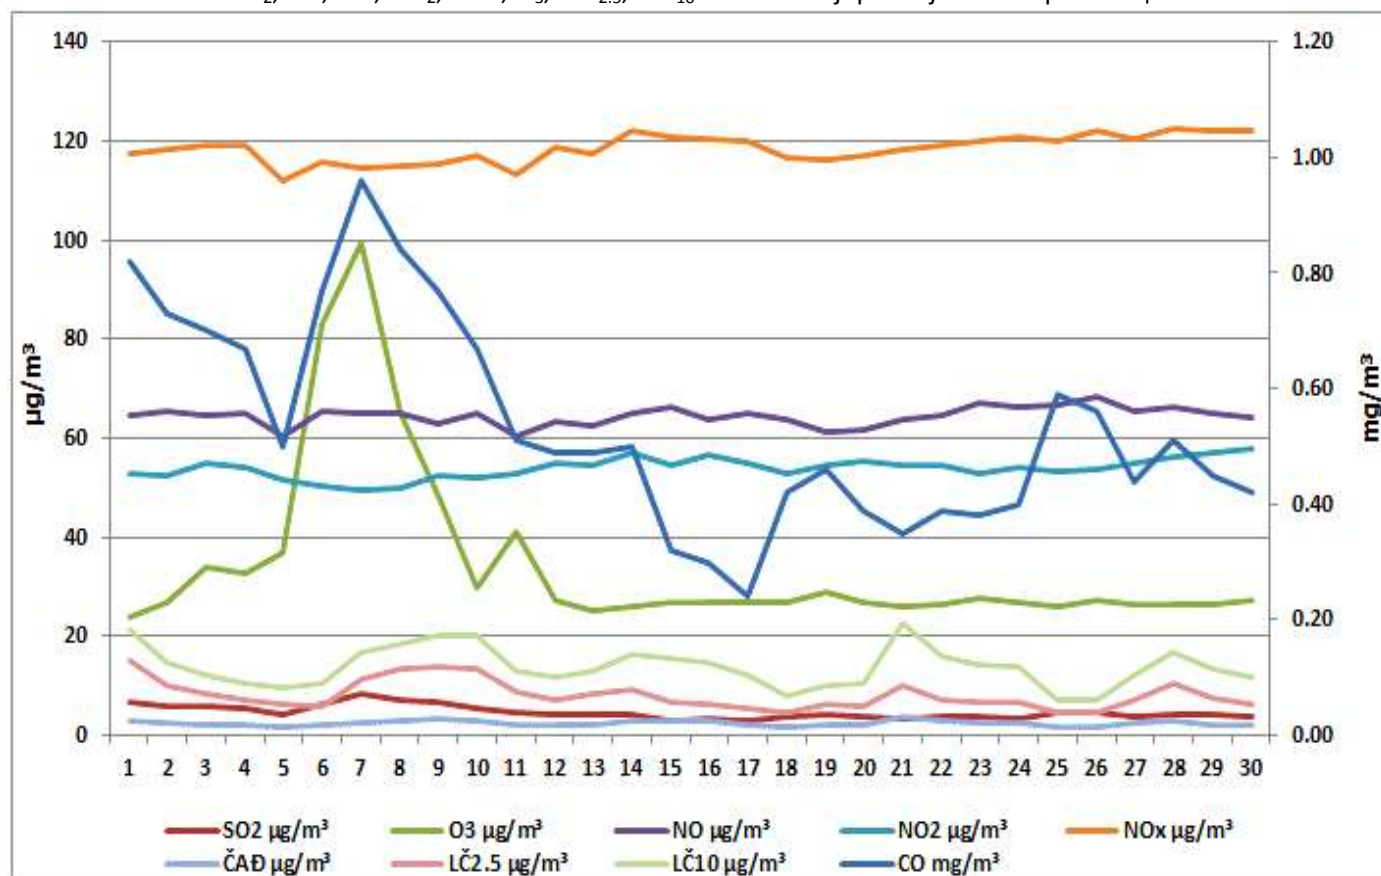


Дијаграм 2. Графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM_{2.5}, PM₁₀ и ЧАД за април 2025. у Бањој Луци (мјерно мјесто Паприковац)

МЈЕРНО МЈЕСТО ЦЕНТАР ГРАДА

Табела 3. Резултати континуираног мјерења SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM_{2.5}, PM₁₀ и ЧАД за април 2025. у Бањој Луци (мјерно мјесто Центар града)

	CO mg/m ³	SO ₂ µg/m ³	O ₃ µg/m ³	NO µg/m ³	NO ₂ µg/m ³	NO _x µg/m ³	ЧАД µg/m ³	PM _{2.5} µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³
Удио валидних података %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средња мјесечна вриједност	0.81	7	23	27	30	58	2	8	14
Максимална средња дневна вриједност	1.37	12	24	40	36	70	4	13	25
перцентил 50	0.83	7	23	29	30	60	3	8	15
перцентил 98	1.33	12	24	39	36	69	4	12	22

На следећем дијаграму је приказан графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM_{2.5}, PM₁₀ и ЧАД за мјерно мјесто Центар града.

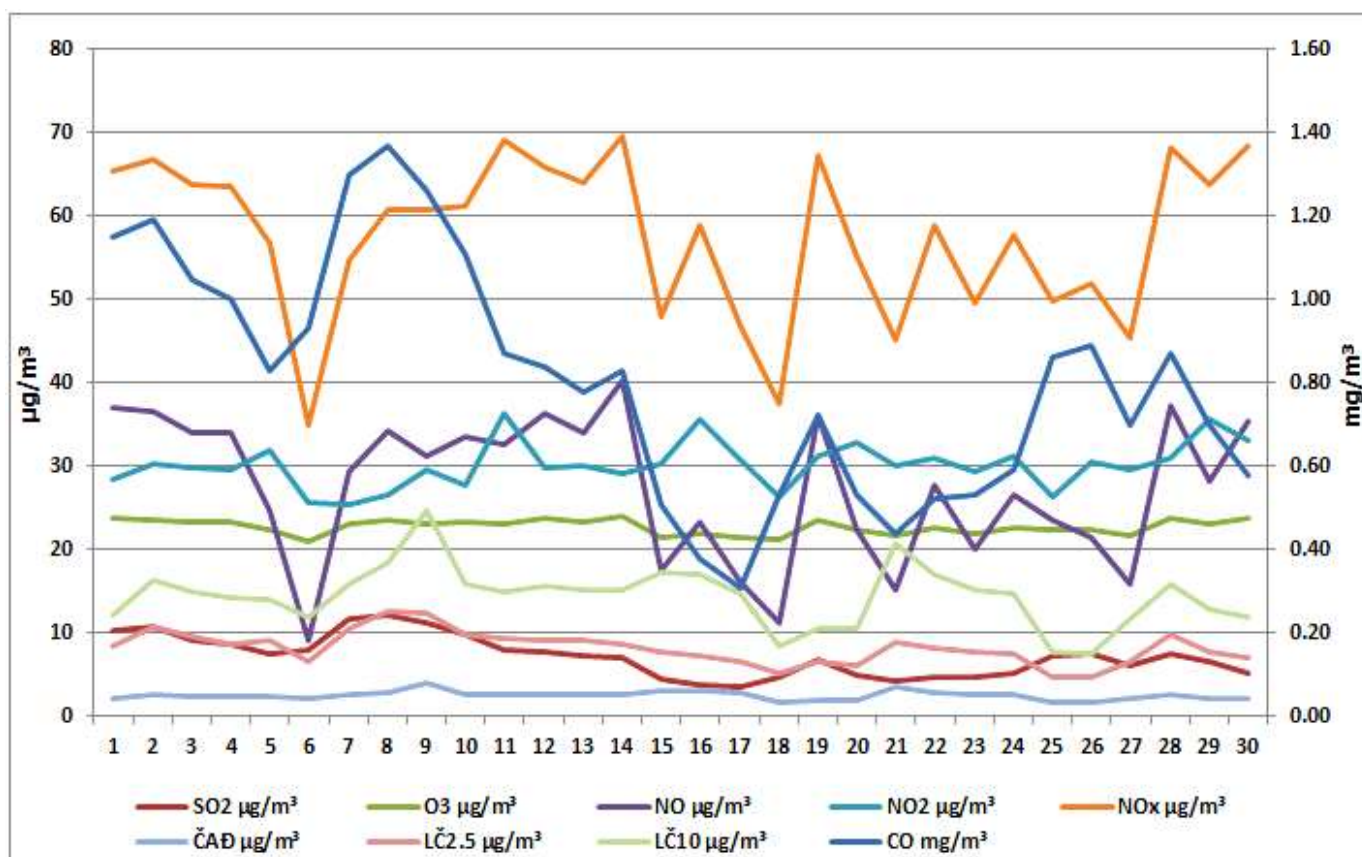


Дијаграм 3. Графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, PM_{2.5}, PM₁₀, O₃ и ЧАД за април 2025. у Бањој Луци (мјерно мјесто Центар града)

МЈЕРНО МЈЕСТО БОРИК

Табела 4. Резултати континуираног мјерења SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM_{2.5}, PM₁₀ и ЧАД за април 2025. у Бањој Луци (мјерно мјесто Борик)

	CO mg/m ³	SO ₂ µg/m ³	O ₃ µg/m ³	NO µg/m ³	NO ₂ µg/m ³	NO _x µg/m ³	ЧАД µg/m ³	PM _{2.5} µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³
Удио валидних података %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средња мјесечна вриједност	0.56	6	36	65	68	133	3	9	17
Максимална средња дневна вриједност	3.82	35	110	69	70	137	7	13	40
перцентил 50	0.23	3	27	64	69	133	3	9	16
перцентил 98	2.83	26	108	67	70	136	6	12	35

На следећем дијаграму је приказан графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM_{2.5}, PM₁₀ и ЧАД за мјерно мјесто Борик.

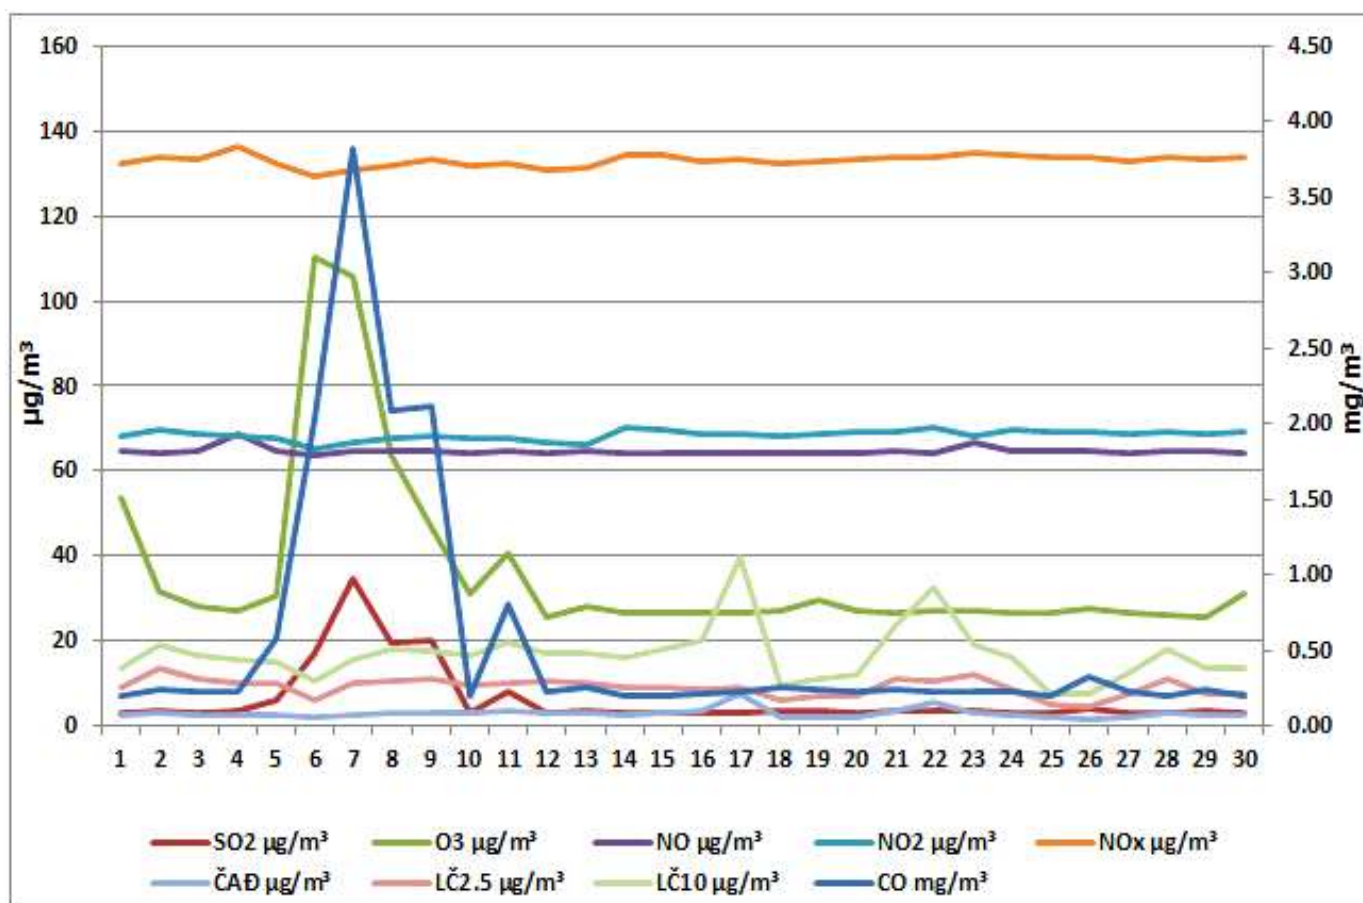

Дијаграм 4. Графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM_{2.5}, PM₁₀ и ЧАД за април 2025. у Бањој Луци (мјерно мјесто Борик)

Табела 5. Преглед метеоролошких елемената у априлу 2025. године у односу на вишегодишњи низ 1997-2024. за Бања Луку

Метеоролошки елементи	Април 2025. год	Вишегодишњи низ 1997-2024. април
Средња мјесечна температуре ваздуха °C	14.0	12.2
Апсолутно максимална температура ваздуха °C	29.4 (16.04.)	32.0 (2024)
Апсолутно минимална температура ваздуха °C	-2.6 (07.04.)	-5.9 (2003)
Мјесечна количина падавина l/m ²	71.9	86.2
Број дана са падавинама ≥0.1 mm	12	14
Број дана са сњежним покривачем ≥1 cm	0	0
Релативна влажност ваздуха %	67	68
Број дана са маглом	6	2
Осунчавање (инсолација) час	188.8	180.0
Ваздушни притисак мбар	998.1	996.4

Коментар резултата

Сумпор-диоксид (SO₂)

Просјечна мјесечна вриједност за сумпор диоксид (SO₂) у току мјесеца априла 2025. године је износила:

за мјерно мјесто Лазарево	14 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Паприковац	5 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Центар града	7 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Борик	6 µg/m ³ .

Гранична вриједност сумпор-диоксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 125 µg/m³ није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу. Толерантну вриједности која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 125 µg/m³ такође није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу.

Азот-диоксид (NO₂)

Просјечна мјесечна вриједност за азот-диоксид (NO₂) у току мјесеца априла 2025. године је износила:

за мјерно мјесто Лазарево	22 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Паприковац	54 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Центар града	30 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Борик	68 µg/m ³ .

Гранична вриједност азот диоксида за 24-часовни период усредњавања ваздуха према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 85 µg/m³ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу. Толерантна вриједност азот-диоксида за 24-часовни период усредњавања ваздуха која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 85 µg/m³ није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу.

Угљен-моноксид (CO)

Просјечна мјесечна вриједност за угљен-моноксид (CO) у току мјесеца априла 2025. године је износила:

за мјерно мјесто Лазарево	0.33 mg/m ³ ,
за мјерно мјесто Паприковац	0.53 mg/m ³ ,
за мјерно мјесто Центар града	0.81 mg/m ³ ,
за мјерно мјесто Борик	0.56 mg/m ³ .

Гранична вриједност угљен монооксида за 24-часовни период усредњавања према Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 5 mg/m³ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу. Толерантна вриједност која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) за 24-часовни период усредњавања износи 5 mg/m³ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу.

Приземни озон (O₃)

Максимална дневна осмочасовна средња вриједност концентрације приземног озона (O₃) у току мјесеца априла 2025. године је износила:

за мјерно мјесто Лазарево	103 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Паприковац	99 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Центар града	24 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Борик	110 µg/m ³ .

Према Уредби о вриједности квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) циљна вриједност приземног озона за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност износи 120 µg/m³ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу.

Суспендоване честице (PM₁₀)

Просјечна мјесечна вриједност за суспендоване честице (PM₁₀) у току мјесеца априла 2025. године је износила:

за мјерно мјесто Лазарево	20 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Паприковац	14 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Центар града	14 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Борик	17 µg/m ³ ,

Гранична вриједност суспендованих честица за 24-часовни период усредњавања према Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 50 µg/m³ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу. Толерантна вриједност која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) за 24-часовни период усредњавања износи 50 µg/m³ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу.

ЧАЂ

Просјечна мјесечна вриједности концентрација чађи у току мјесеца априла 2025. године је износила:

за мјерно мјесто Паприковац	2 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Центар града	2 µg/m ³ ,
за мјерно мјесто Борик	3 µg/m ³ ,

Максималне дозвољене вриједности чађи која према Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) за период усредњавања један дан износи 125 µg/m³, и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу.

Преовладавајући вјетар у току мјесеца априла је био из правца SSE.

ПРИЈЕДОР

Мјерна станица за праћење квалитета ваздуха постављена је на мјерном мјесту у кругу метеоролошке станице у Приједору и саставни је дио републичке мреже мјерних мјеста за мониторинг квалитета ваздуха у Републици Српској, која је дефинисана Уредбом о успостављању републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12). Параметри који се прате су концентрације сумпор-диоксида, азотних-оксида, угљен-монооксида, суспендованих честица PM_{10} и $PM_{2.5}$, озона те метеоролошких параметара, брзина и смјер вјетра, температура ваздуха, падавине, релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак.

Координате локације: N 44.971993 ; E 16.712734


Табела 6. Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха у Приједору

Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха	
Сумпор-диоксид (SO_2)	API Teledyne - 100
Оксиди-азота (NO , NO_2 и NO_x)	API Teledyne - 200
Угљен-моноксид (CO)	API Teledyne - 300
Суспендоване честице (PM_{10} и $PM_{2.5}$)	Grimm EDM -180+
Приземни озон (O_3)	API Teledyne - 400

Табела 7. Резултати континуираног мјерења SO_2 , NO , NO_2 , NO_x , $PM_{2.5}$, PM_{10} , CO и O_3 за април 2025. у Приједору (мјерно мјесто круг метеоролошке станице у Приједору)

	SO_2 $\mu g/m^3$	NO $\mu g/m^3$	NO_2 $\mu g/m^3$	NO_x $\mu g/m^3$	PM_{10} $\mu g/m^3$	$PM_{2.5}$ $\mu g/m^3$	CO mg/m^3	O_3 $\mu g/m^3$
Удио валидних података %	96	96	96	96	96	96	96	82
Средња мјесечна вриједност	7	4	7	11	27	18	1.4	55
Максимална средња дневна вриједност	8	7	13	20	56	38	1.7	77
перцентил 50	7	3	8	11	28	17	1.4	57
перцентил 98	8	7	13	19	52	37	1.7	72


На следећем дијаграму је приказан графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, NO, NO₂, NO_x, PM_{2.5}, PM₁₀, CO и O₃ на мјерном мјесту круг метеоролошке станице у Приједору.

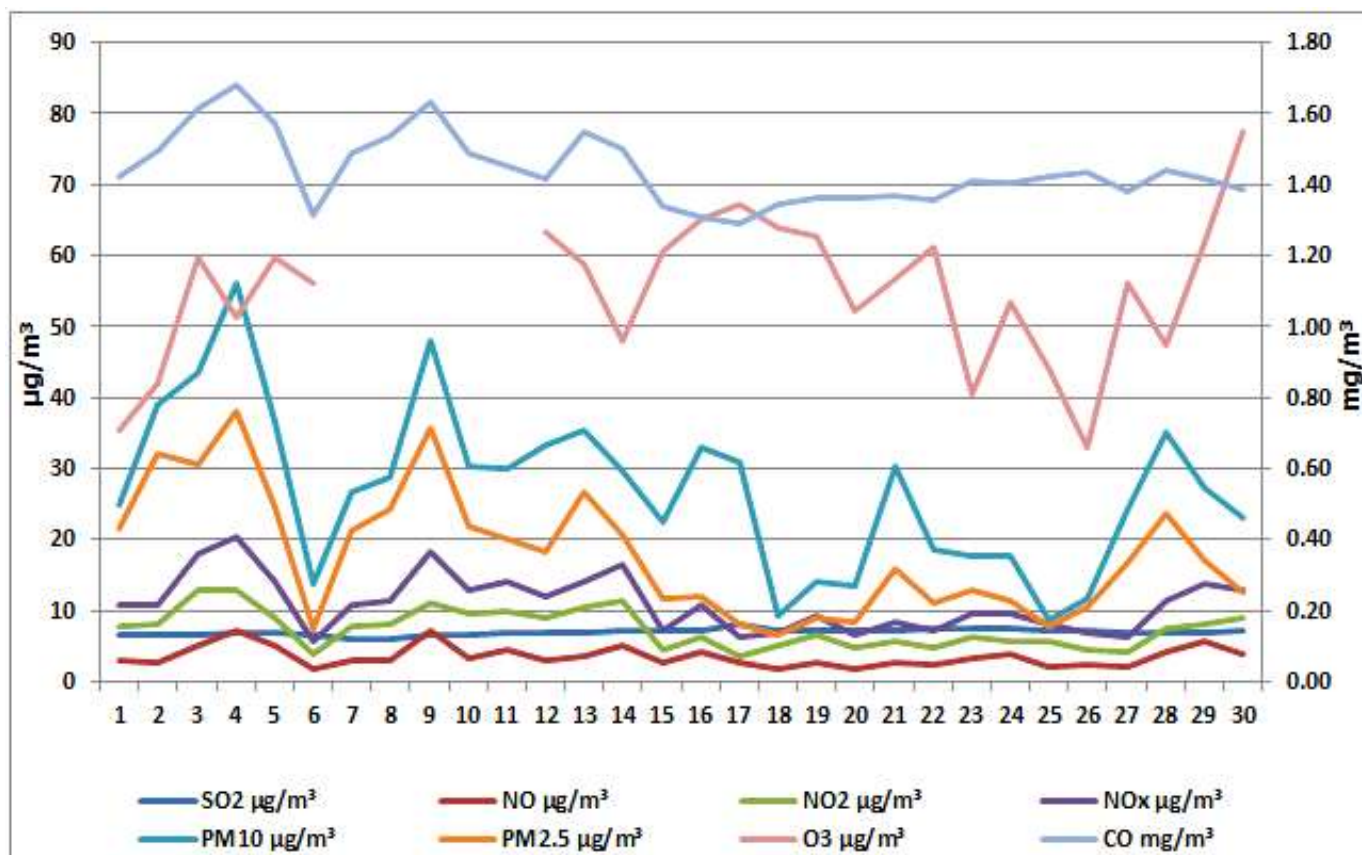

Дијаграм 5. Графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, NO, NO₂, NO_x, PM_{2.5}, PM₁₀, CO и O₃ за април 2025. у Приједору (мјерно мјесто круг метеоролошке станице у Приједору)

Табела 8. Преглед метеоролошких параметара у априлу 2025. године у Приједору на мјерном мјесту круг метеоролошке станице

Метеоролошки параметри	Април 2025. година
Средња мјесечна температура ваздуха °C	14.0
Максимална средња температура ваздуха °C	20.9
Минимална средња температура ваздуха °C	7.7
Релативна влажност ваздуха %	68.0
Ваздушни притисак mbar	999.6

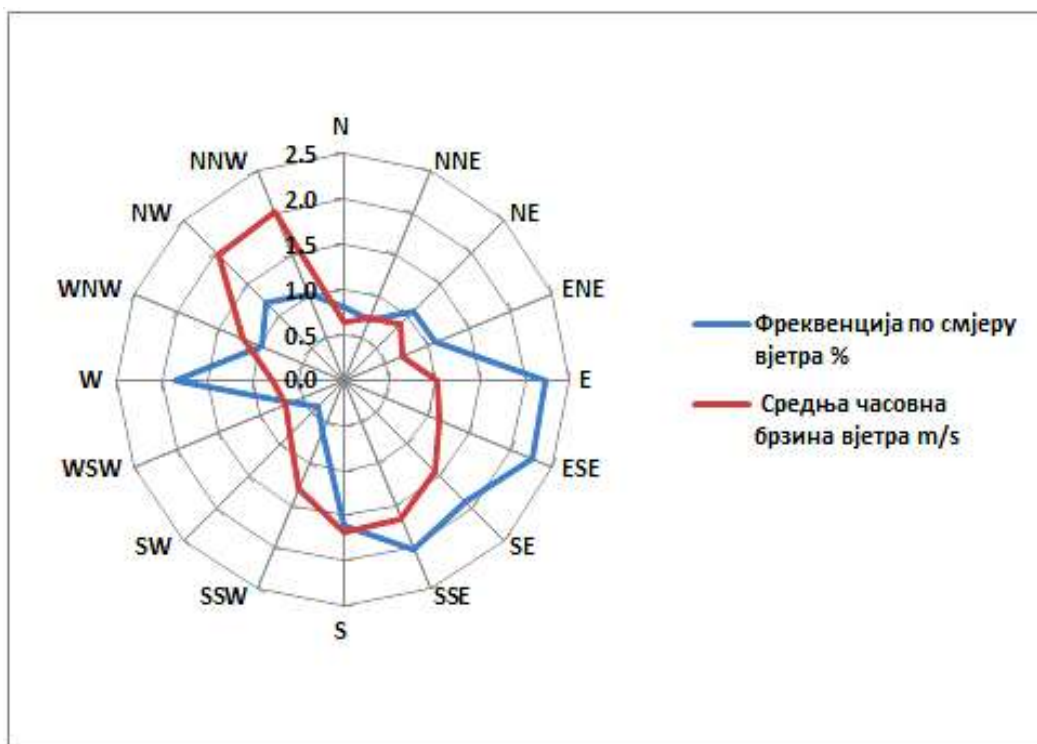

CC= 18.3 %

Слика 1. Приказ честине вјетра за април 2025. године у Приједору (мјерно мјесто круг метеоролошке станице у Приједору)

Коментар резултата

Сумпор-диоксид (SO_2)

Просјечна мјесечна сатна вриједност концентрације сумпор-диоксида (SO_2) у току мјесеца априла 2025. године у Приједору на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Гранична вриједност за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (не смије се прекорачити више од 24 пута у једној календарској години), није прекорачена у мјесецу априлу.

Толерантна вриједност која за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ није прекорачена у мјесецу априлу.

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације сумпор-диоксида (SO_2) у току мјесеца априла 2025. године у Приједору на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Гранична вриједности за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (не смије се прекорачити више од 3 пута у једној календарској години), није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која за 24-часовни период усредњавања износи $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ такође није прекорачена у мјесецу априлу.

Азот-диоксид (NO₂)

Просјечна мјесечна сатна вриједност концентрације азот-диоксида (NO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Приједору на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 7 µg/m³. Гранична вриједност за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 150 µg/m³ (не смије се прекорачити више од 18 пута у једној календарској години), није прекорачена у мјесецу априлу. Толерантна вриједност за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 150 µg/m³ није прекорачена у мјесецу априлу.

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације азот-диоксида (NO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Приједору на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 7 µg/m³.

Гранична вриједности за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 85 µg/m³ није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која за 24-часовни период узорковања износи 85 µg/m³ није прекорачена у току мјесеца априла.

Суспендоване честице (PM₁₀)

Просјечна мјесечна вриједност суспендованих честица (PM₁₀) у току мјесеца априла 2025. године у Приједору на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 27 µg/m³.

Гранична вриједност суспендованих честица (PM₁₀) за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 50 µg/m³ (не смије се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години) прекорачена је 1 пут у току мјесеца априла.

Толерантна вриједност суспендованих честица (PM₁₀) која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 50 µg/m³ и прекорачена је 1 пут у току мјесеца априла.

СО – угљен моноксид

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације угљен-моноксида (СО) у току мјесеца априла 2025. године у Приједору на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 1.44 mg/m³. Гранична вриједности за 24-часовни период узорковања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 5 mg/m³ није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која за 24-часовни период узорковања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 5 mg/m³ није прекорачена у мјесецу априлу.

Максимална дневна осмочасовна средња вриједност концентрације угљен-моноксида (СО) у току мјесеца априла 2025. године у Приједору на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 2.19 mg/m³. Гранична вриједности за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност према Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 10 mg/m³ није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност износи 10 mg/m³ такође није прекорачена.

Приземни озон (O₃)

Максимална дневна осмочасовна средња вриједност концентрације приземног озона (O₃) у току мјесеца априла у Приједору на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 77 µg/m³. Циљна вриједност за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност за приземни озон (O₃) према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 120 µg/m³ (не смије се прекорачити у више од 25 дана по календарској години у току три године мјерења), није прекорачена у току мјесеца априла.

Преовладавајући вјетар у току мјесеца априла је био из правца ESE.

БИЈЕЉИНА


У циљу утврђивања квалитета ваздуха у Граду Бијељина вршено је континуирано мјерење концентрација основних полутаната у ваздуху на двије локације, и то мјерно мјесто Центар града координате N 44.756786 ; E 19.218480 и мјерно мјесто Топлана координате N 44.761633 ; E 19.205911 које су у надлежности локалне управе Града Бијељине и чине локалну мрежу мјерних мјеста.

МЈЕРНО МЈЕСТО 1. ЦЕНТАР ГРАДА

Табела 9. Резултати континуираног мјерења SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, ČАД, UTM, PM_{2.5} и PM₁₀ за април 2025. у Бијељини (мјерно мјесто Центар града)

	SO ₂ µg/m ³	CO mg/m ³	NO µg/m ³	NO ₂ µg/m ³	NO _x µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³	PM _{2.5} µg/m ³	O ₃ µg/m ³	ČАД µg/m ³	UTM mg/m ² /дан
Удио валидних података %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средња мјесечна вриједност	13	0.3	27	32	59	10	6	73	8	14
Максимална средња дневна вриједност	16	0.6	40	38	79	31	21	81	29	43
перцентил 50	12	0.3	27	33	57	7	4	73	5	9
перцентил 98	16	0.4	40	38	77	30	20	79	28	41

На следећем дијаграму је приказан графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, ČАД, PM_{2.5} и PM₁₀ на мјерном мјесту Центар града.

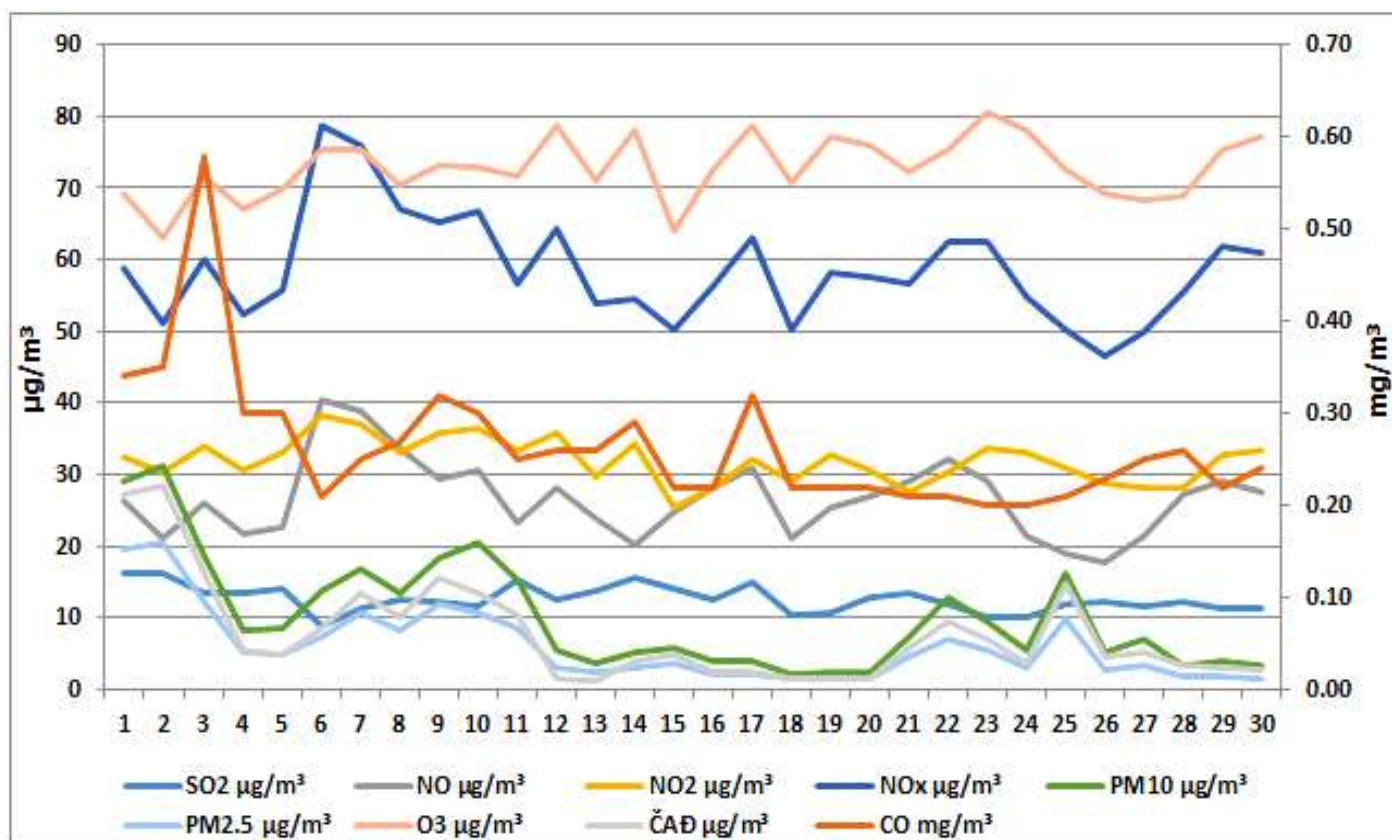


Дијаграм 6. Графички приказ просјечних имисијских дневних SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, ČАД, PM_{2.5} и PM₁₀ за април 2025. у Бијељини (мјерно мјесто Центар града)

МЈЕРНО МЈЕСТО 2. ТОПЛАНА

Табела 10. Резултати континуираног мјерења SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, ČАД, UTM, PM_{2.5} и PM₁₀ за април 2025. у Бијељини (мјерно мјесто Топлана)

	SO ₂ µg/m ³	CO mg/m ³	NO µg/m ³	NO ₂ µg/m ³	NO _x µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³	PM _{2.5} µg/m ³	O ₃ µg/m ³	ČАД µg/m ³	UTM mg/m ² /dan
Удио валидних података %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средња мјесечна вриједност	8	0.34	2	18	19	10	8	51	6	10
Максимална средња дневна вриједност	10	0.40	3	21	23	28	24	62	17	31
перцентил 50	8	0.34	2	18	20	7	6	51	5	10
перцентил 98	10	0.39	3	21	22	26	22	61	15	28

На следећем дијаграму је приказан графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, ČАД, PM_{2.5} и PM₁₀ на мјерном мјесту Топлана.

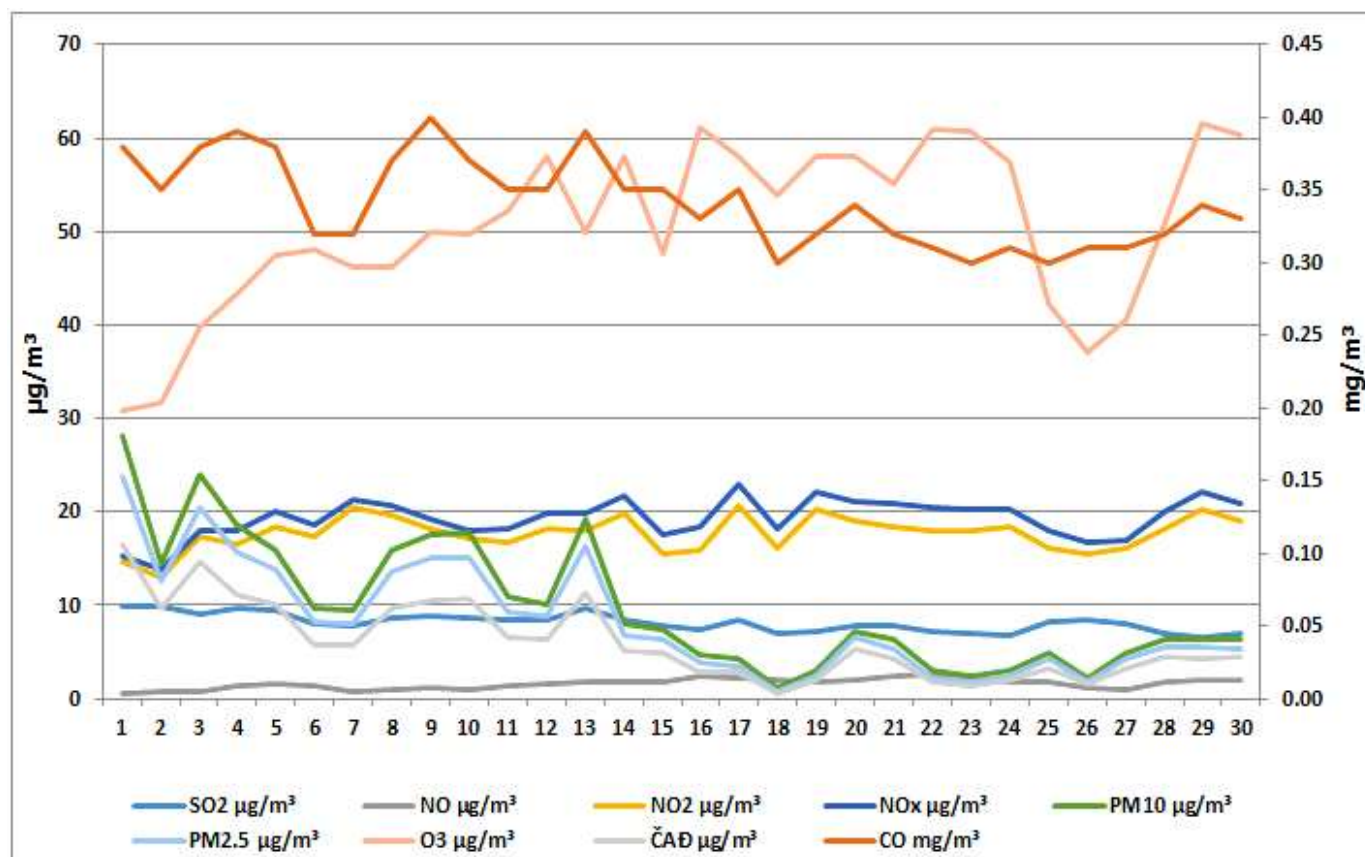

Дијаграм 7. Графички приказ просјечних имисијских дневних SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, ČАД, PM_{2.5} и PM₁₀ за април 2025. у Бијељини (мјерно мјесто Топлана).

Табела 11. Преглед метеоролошких елемената у априлу 2025. године у односу на вишегодишњи низ 1997-2023. за Бијељину

Метеоролошки елементи	Април 2025	Вишегодишњи низ 1997-2024. април
Средња мјесечна температуре ваздуха °C	14.0	12.6
Апсолутно максимална температура ваздуха °C	28.0 (16.04.)	32.5 (2003)
Апсолутно минимална температура ваздуха °C	-0.8 (11.04)	-6.8 (2020)
Мјесечна количина падавина l/m ²	48.0	57.8
Број дана са падавинама ≥0.1 mm	13	13
Број дана са сњежним покривачем ≥1 cm	0	0
Релативна влажност ваздуха %	76	76
Број дана са маглом	0	1
Осунчавање (инсолација) час	183.1	196.0.(2013-2024)
Ваздушни притисак мбар	1006.8	1003.1 (2001-2024)

Коментар резултата

Сумпор-диоксид (SO₂)

Просјечна мјесечна вриједност за сумпор-диоксид (SO₂) у току мјесеца априла 2025. године је износила:

за ММ1 Центар града 13 µg/m³,

за ММ2 Топлана 8 µg/m³,

Гранична вриједност сумпор диоксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 125 µg/m³ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 125 µg/m³ такође није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току мјесеца априла.

Азот-диоксид (NO₂)

Просјечна мјесечна вриједност за азот-диоксид (NO₂) у току мјесеца априла 2025. године је износила:

за ММ1 Центар града 32 µg/m³,

за ММ2 Топлана 18 µg/m³,

Гранична вриједност азот диоксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 85 µg/m³ није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току мјесеца априла, толерантна вриједност која за 24-часовни период усредњавања према Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 85 µg/m³ такође није прекорачена у мјесецу априлу.

Угљен-моноксид (CO)

Просјечна мјесечна вриједност за угљен-моноксид (CO) у току мјесеца априла 2025. године је износила:

за MM1 Центар града 0.26 mg/m^3 ,

за MM2 Топлана 0.34 mg/m^3 ,

Гранична вриједност угљен монооксида за 24-часовни период усредњавања према Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 5 mg/m^3 није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) за 24-часовни период усредњавања износи 5 mg/m^3 није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току мјесеца априла.

Приземни озон (O₃)

Просјечна мјесечна вриједност за приземни озон (O₃) у току мјесеца априла 2025. године је износила:

за MM1 Центар града $73 \text{ } \mu\text{g/m}^3$,

за MM2 Топлана $51 \text{ } \mu\text{g/m}^3$,

Према Уредби о вриједности квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) циљна вриједност приземног озона (O₃) за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност износи $120 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ и не смије се прекорачити више од 25 дана по календарској години у току три године мјерења.

Суспендоване честице (PM₁₀)

Просјечна мјесечна вриједност за суспендоване честице (PM₁₀) у току мјесеца априла 2025. године је износила:

за MM1 Центар града $10 \text{ } \mu\text{g/m}^3$,

за MM2 Топлана $10 \text{ } \mu\text{g/m}^3$,

Гранична вриједност суспендованих честица која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) за 24-часовни период усредњавања износи $50 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) за 24-часовни период усредњавања износи $50 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току мјесеца априла.

ЧАЂ (дим)

Просјечна мјесечна вриједност концентрација чађи у току мјесеца априла 2025. године је износила:

за MM1 Центар града $8 \text{ } \mu\text{g/m}^3$,

за MM2 Топлана $6 \text{ } \mu\text{g/m}^3$,

Максимална дозвољена вриједност која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи $125 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току мјесеца априла.

УКУПНЕ ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ (УТМ)

Просјечна мјесечна вриједност укупних таложних материја у току мјесеца априла 2025. године је износила:

за MM1 Центар града $14 \text{ mg/m}^2/\text{dan}$,

за MM2 Топлана $10 \text{ mg/m}^2/\text{dan}$,

Максимална дозвољена вриједност која за једаномјесечни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи $450 \text{ mg/m}^2/\text{dan}$, није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току мјесеца априла.

ГАЦКО

Мјерна станица за праћење квалитета ваздуха у Гацку постављена је на мјерној локацији-круг Основне школе „Свети Сава“ чије координате су: N 43.16458 и E 18.535791, и саставни је дио Републичке мреже мјерних мјеста за мониторинг квалитета ваздуха у Републици Српској.

Параметри који се прате су концентрације суспендованих-честица (PM_{10}), азотних-оксида (NO, NO_2 , NO_x), сумпор-диоксида (SO_2) те метеоролошких параметара, брзина и смјер вјетра, температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак.


Табела 12. Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха у Гацку

Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха	
Сумпор-диоксид (SO_2)	HORIBA APSA-370
Оксиди-азота (NO, NO_2 и NO _x)	HORIBA APNA-370
Суспендоване честице (PM_{10} и $PM_{2.5}$)	VEREWA F-701

Табела 13. Резултати континуираног мјерења SO_2 , NO, NO_2 , NO_x и PM_{10} за април 2025. у Гацку (мјерно мјесто круг ОШ „Свети Сава“)

	SO_2 $\mu g/m^3$	NO $\mu g/m^3$	NO_2 $\mu g/m^3$	NO _x $\mu g/m^3$	PM_{10} $\mu g/m^3$
Удио валидних података %	99	88	88	88	61
Средња мјесечна вриједност	23	5	10	15	21
Максимална средња дневна вриједност	115	8	20	27	41
перцентил 50	17	4	9	14	19
перцентил 98	78	8	19	26	39


На следећем дијаграму је приказан графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO_2 , NO , NO_2 , NO_x , и PM_{10} у Гацку на мјерном мјесту кругу ОШ „Свети Сава“.

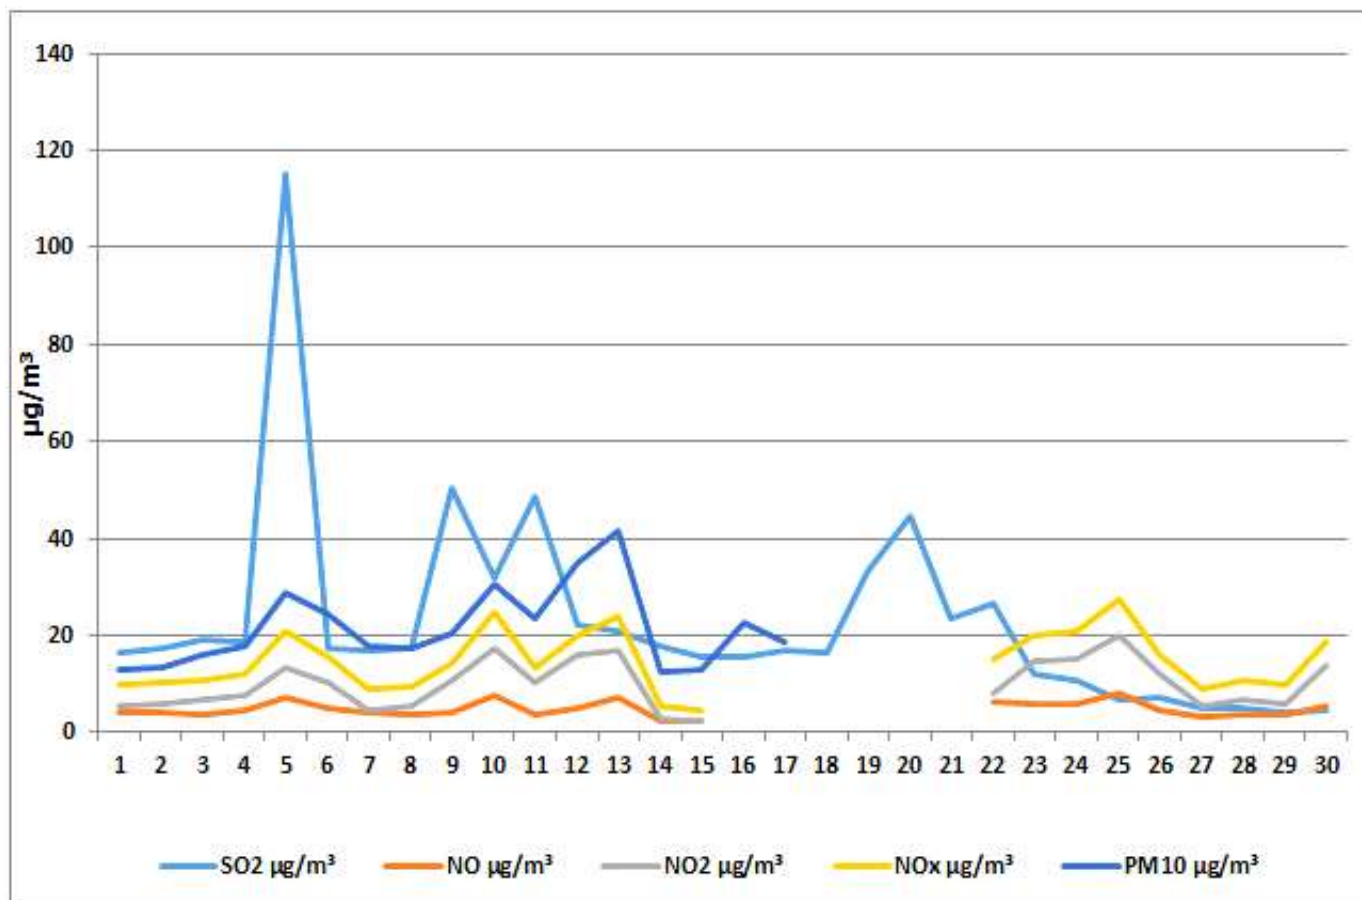

Дијаграм 8. Графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO_2 , NO , NO_2 , NO_x , и PM_{10} за април 2025. у Гацку (мјерном мјесту круг ОШ „Свети Сава“).

Табела 14. Преглед метеоролошких параметара у априлу 2025. године у Гацку

Метеоролошки параметри	Април 2025. година
Средња мјесечна температура ваздуха $^{\circ}\text{C}$	9.5
Максимална температура ваздуха $^{\circ}\text{C}$	14.6
Минимална температура ваздуха $^{\circ}\text{C}$	-1.3
Релативна влажност ваздуха %	66.0
Ваздушни притисак mbar	906.5

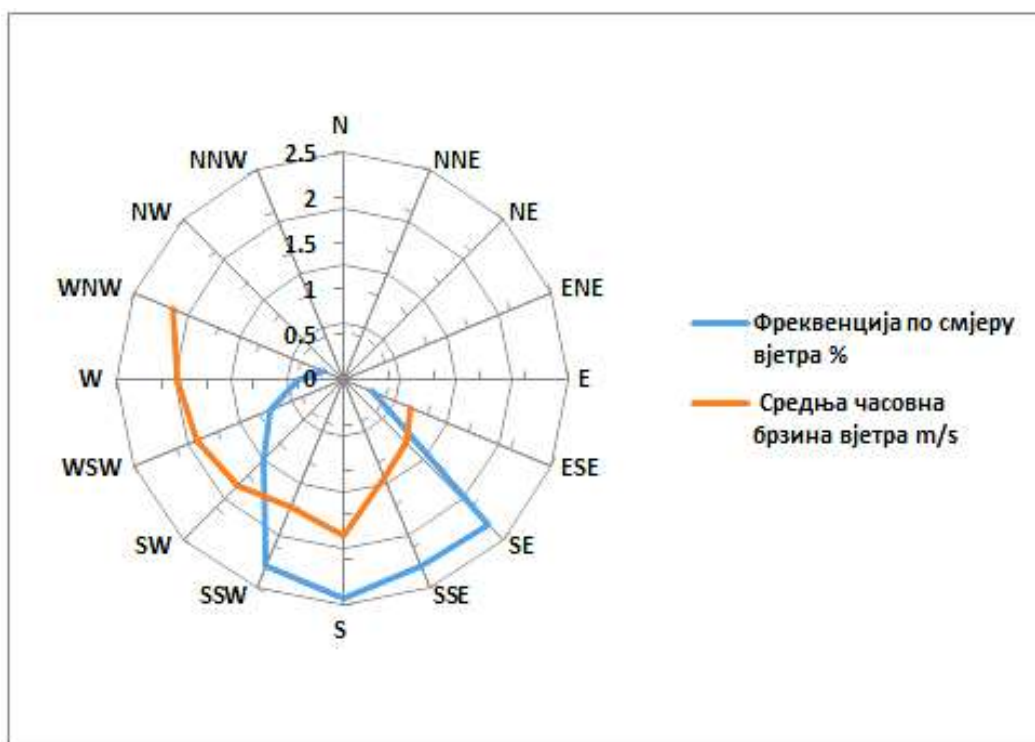

CC= 1.0 %

Слика 2. Приказ честине вјетра за април 2025. у Гацку (мјерном мјесту круг ОШ „Свети Сава“).

Коментар резултата

Сумпор-диоксид (SO₂)

Просјечна мјесечна сатна вриједност концентрације сумпор-диоксида (SO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Гацку на мјерном мјесту круг ОШ „Свети Сава“ износила је 23 µg/m³. Гранична вриједност за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 350 µg/m³ и прекорачена је 3 пута у току мјесеца априла.

Толерантна вриједност која за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 350 µg/m³ и прекорачена је 3 пута у току мјесеца априла.

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације сумпор-диоксида (SO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Гацку на мјерном мјесту круг ОШ „Свети Сава“ износила је 23 µg/m³.

Гранична вриједности за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 125 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која за 24-часовни период усредњавања износи 125 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла.

Азот-диоксид (NO₂)

Просјечна мјесечна сатна вриједност концентрације азот-диоксида (NO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Гацку на мјерном мјесту круг ОШ „Свети Сава“ износила је 10 µg/m³. Гранична вриједност за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 150 µg/m³ и није прекорачена у мјесецу априлу, као и толерантна вриједност која за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 150 µg/m³ такође није прекорачена.

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације азот-диоксида (NO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Гацку на мјерном мјесту круг ОШ „Свети Сава“ износила је 10 µg/m³.

Гранична вриједности за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 85 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 85 µg/m³ такође није прекорачена.

Суспендоване честице (PM₁₀)

Просјечна мјесечна вриједност суспендованих честица (PM₁₀) у току мјесеца априла 2025. године у Гацку на мјерном мјесту круг ОШ „Свети Сава“ износила је 21 µg/m³.

Гранична вриједност за 24-часовни период усредњавања према Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 50 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла.

Толерантна вриједност за 24 часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 50 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла.

Преовладавајући вјетар у току мјесеца априла је био из правца S.

УГЉЕВИК

Мјерна станица за праћење квалитета ваздуха у Угљевик у постављена је на мјерној локацији-круг Термоелектране Угљевик чије координате су: N 44.684038 и E 18.969576, и саставни је дио Републичке мреже мјерних мјеста за мониторинг квалитета ваздуха у Републици Српској.

Параметри који се прате су концентрације суспендованих честица (PM_{10}), азотних оксида (NO, NO_2 , NO_x), сумпор диоксида (SO_2) те метеоролошких параметара, брзина и смјер вјетра, температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак.


Табела 15. Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха у Угљевик у

Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха	
Сумпор диоксид (SO_2)	HORIBA APSA-370
Оксиди азота (NO, NO_2 и NO _x)	HORIBA APNA-370
Суспендоване честице (PM_{10})	VEREWA F-701

Табела 16. Резултати континуираног мјерења SO_2 , NO, NO_2 , NO_x и PM_{10} за април 2025. у Угљевик у на мјерном мјесту-круг Т.Е. Угљевик

	SO_2 $\mu g/m^3$	NO $\mu g/m^3$	NO_2 $\mu g/m^3$	NO _x $\mu g/m^3$	PM_{10} $\mu g/m^3$
Удио валидних података %	100	100	100	100	-
Средња мјесечна вриједност	35	1	1	1	-
Максимална средња дневна вриједност	62	2	2	2	-
перцентил 50	34	1	1	1	-
перцентил 98	54	1	2	2	-


На следећем дијаграму је приказан графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, NO, NO₂ и NO_x у Угљевику на мјерном мјесту-круг Т.Е.Угљевик.

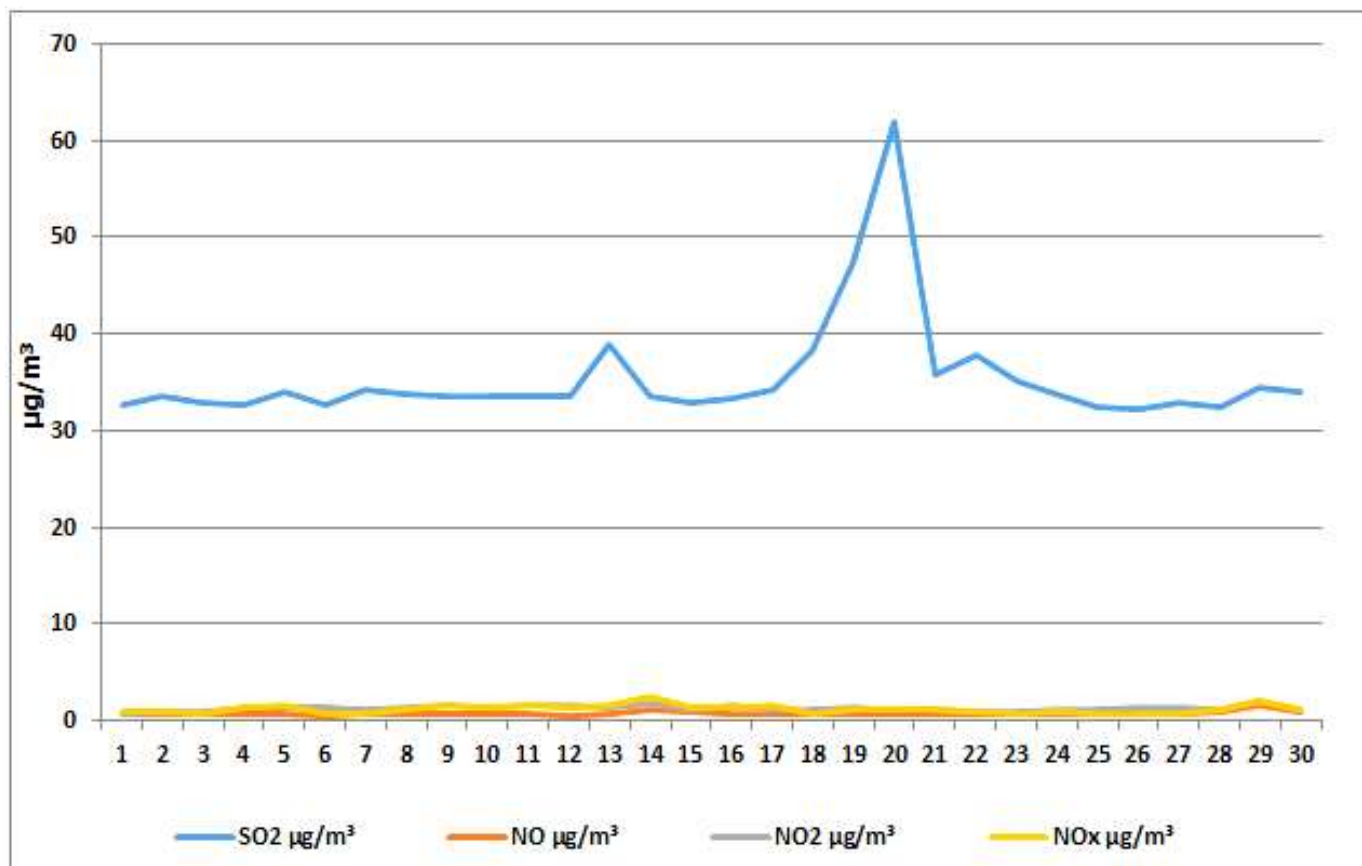

Дијаграм 9. Графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, NO, NO₂ и NO_x честица за април 2025. у Угљевику на мјерном мјесту-круг Т.Е.Угљевик.

Табела 17. Преглед метеоролошких параметара у априлу 2025. године у Угљевику

Метеоролошки параметри	Април 2025. година
Средња мјесечна температура ваздуха °C	13.1
Максимална температура ваздуха °C	19.6
Минимална температура ваздуха °C	2.6
Релативна влажност ваздуха %	77.0
Ваздушни притисак mbar	995.7

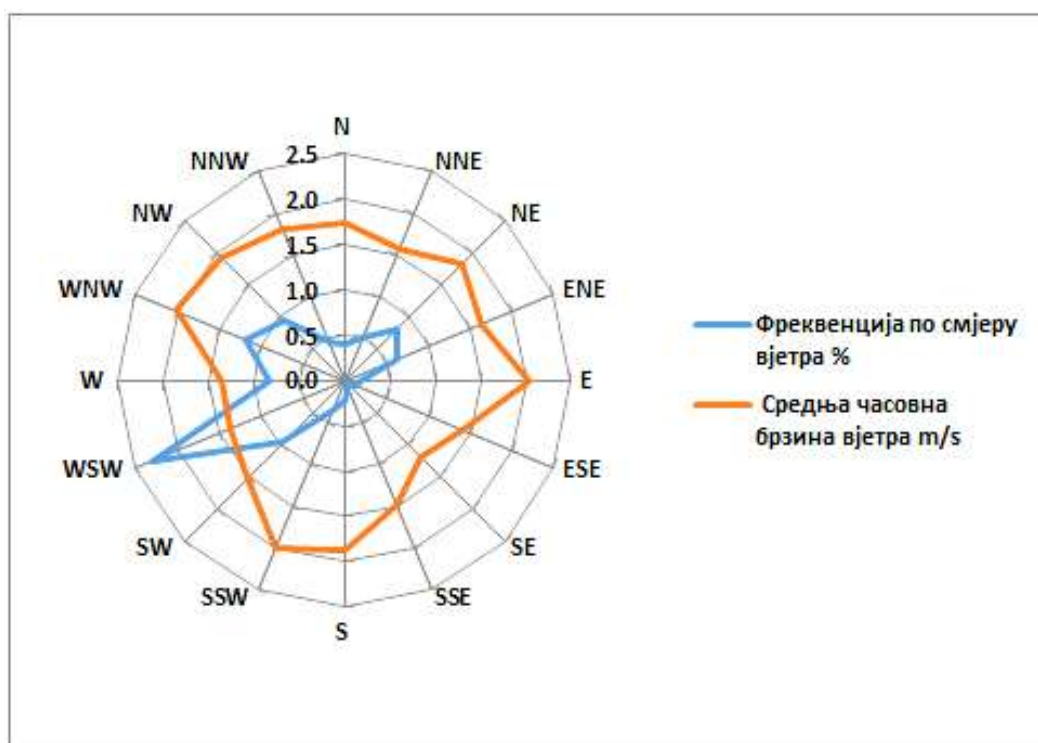

CC= 0.0 %

Слика 3. Приказ честине вјетра за април 2025. у Угљевику (мјерном мјесту круг Т.Е.Угљевик).

Коментар резултата

Сумпор-диоксид (SO_2)

Просјечна мјесечна сатна вриједност концентрације сумпор-диоксида (SO_2) у току мјесеца априла 2025. године у Угљевику на мјерном мјесту круг Т.Е.Угљевик износила је $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Гранична вриједност сумпор-диоксида за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ и није прекорачена у току мјесеца априла.

Толерантна вриједност сумпор-диоксида која за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ и није прекорачена у току мјесеца априла.

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације сумпор-диоксида (SO_2) у току мјесеца априла 2025. године у Угљевику на мјерном мјесту круг Т.Е.Угљевик износила је $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Гранична вриједност сумпор-диоксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ и није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност сумпор-диоксида која за 24-часовни период усредњавања износи $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ и није прекорачена у току мјесеца априла.

Азот-диоксид (NO₂)

Просјечна мјесечна сатна вриједност концентрације азот-диоксида (NO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Угљевику на мјерном мјесту круг Т.Е.Угљевик износила је 1 µg/m³. Гранична вриједност азот-диоксида за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 150 µg/m³ и није прекорачена у мјесецу априлу. Толерантна вриједност азот-диоксида која за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 150 µg/m³ такође није прекорачена у мјесецу априлу.

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације азот-диоксида (NO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Угљевику на мјерном мјесту круг Т.Е.Угљевик износила је 1 µg/m³.

Гранична вриједности азот-диоксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 85 µg/m³ и није прекорачена у мјесецу априла. Толерантна вриједност азот-диоксида која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 85 µg/m³ такође није прекорачена у мјесецу априла.

Преовладавајући вјетар у току мјесеца априла је био из правца WSW.

БРОД

Мјерна станица за праћење квалитета ваздуха постављена у Броду на мјерном мјесту у кругу Рафинерије нафте Брод а.д. је према Уредби о успостављању републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) саставни дио Републичке мреже мониторинга квалитета ваздуха у Републици Српској.

Координате локације: N 45.135565 ; E 17.984798

Параметри који се прате су концентрације сумпор-диоксида, азотних-оксида, угљен-монооксида, суспендованих честица, озона, водоник-сулфида, бензена те метеоролошких параметара, брзина и смјер вјетра, температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак.


Табела 18. Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха у Броду

Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха	
Сумпор-диоксид (SO ₂)	HORIBA APSA-370
Оксиди-азота (NO, NO ₂ и NO _x)	HORIBA APNA-370
Угљен-моноксид (CO)	HORIBA APMA-370
Суспендоване честице (PM ₁₀ и PM _{2.5})	HORIBA APDA-371
Приземни озон (O ₃)	APOA-350E
Водоник-сулфид (H ₂ S)	HORIBA APSA-370
Бензен	AMA GC-5000

Табела 19. Резултати континуираног мјерења SO₂, NO₂, CO, PM₁₀, O₃, PM_{2.5}, C₆H₆ и H₂S за април 2025. у Броду (мјерно мјесто Рафинерија нафте Брод а.д.)

	SO ₂ µg/m ³	NO ₂ µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³	CO mg/m ³	PM _{2.5} µg/m ³	C ₆ H ₆ µg/m ³	O ₃ µg/m ³	H ₂ S µg/m ³
Удио валидних података %	100	100	100	100	100	100	100	100
Средња мјесечна вриједност	9	4	27	0.32	24	0.4	67	2
Максимална средња дневна вриједност	9	5	36	0.44	32	0.5	82	3
перцентил 50	9	4	26	0.31	23	0.4	67	2
перцентил 98	9	4	35	0.42	31	0.5	78	3


На следећем дијаграму је приказан графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, PM₁₀, PM_{2.5}, O₃, C₆H₆, CO, H₂S и NO₂ на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д.

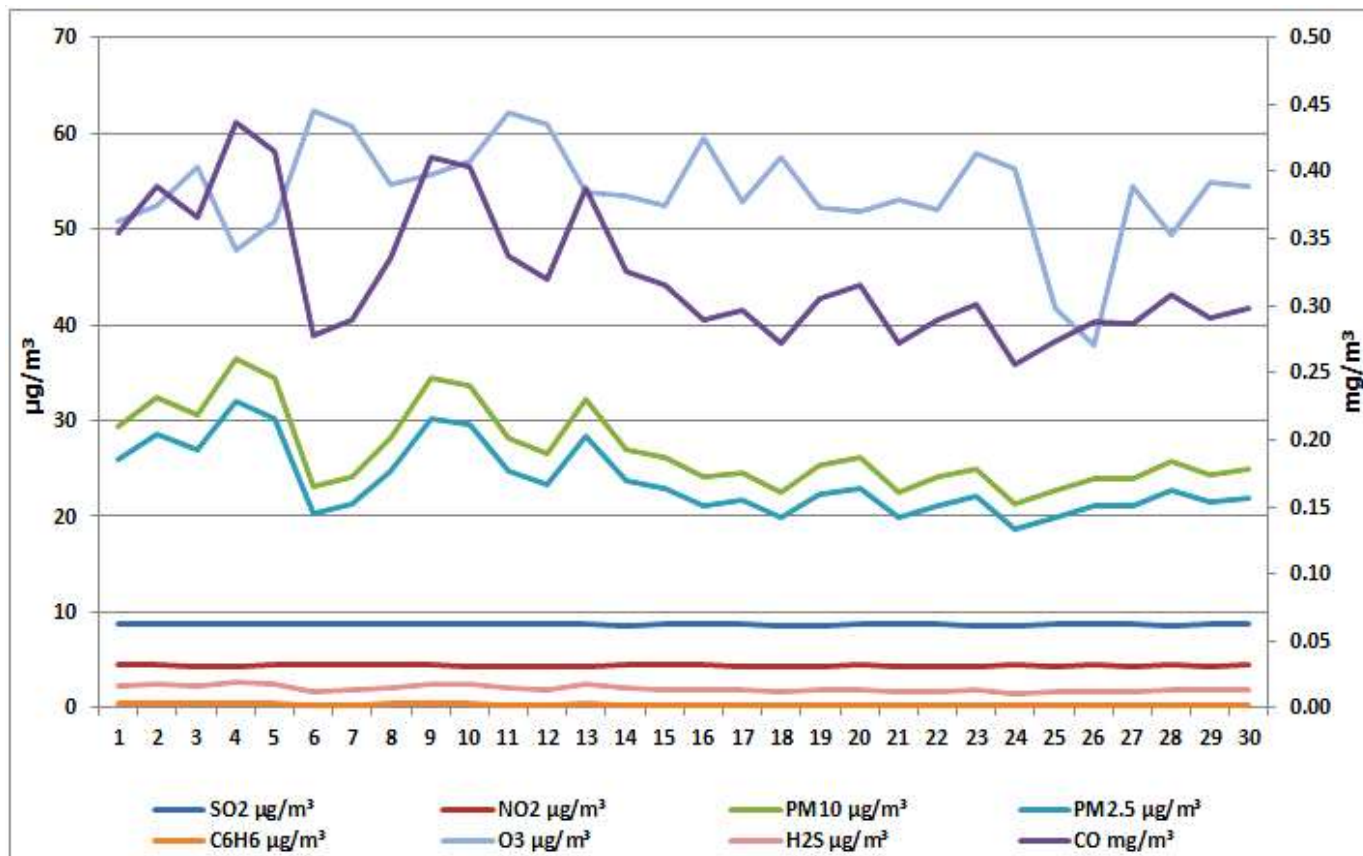

Дијаграм 10. Графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, CO, O₃, C₆H₆, H₂S, NO₂, PM_{2.5} и PM₁₀ честица за април 2025. у Броду (мјерно мјесто Рафинерија нафте Брод а.д.)

Табела 20. Преглед метеоролошких параметара у априлу 2025. године у Броду на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д.

Метеоролошки параметри	Април 2025. година
Средња мјесечна температура ваздуха °C	15.1
Максимална температура ваздуха °C	21.0
Минимална температура ваздуха °C	4.8
Релативна влажност ваздуха %	64.8
Ваздушни притисак mbar	999.0

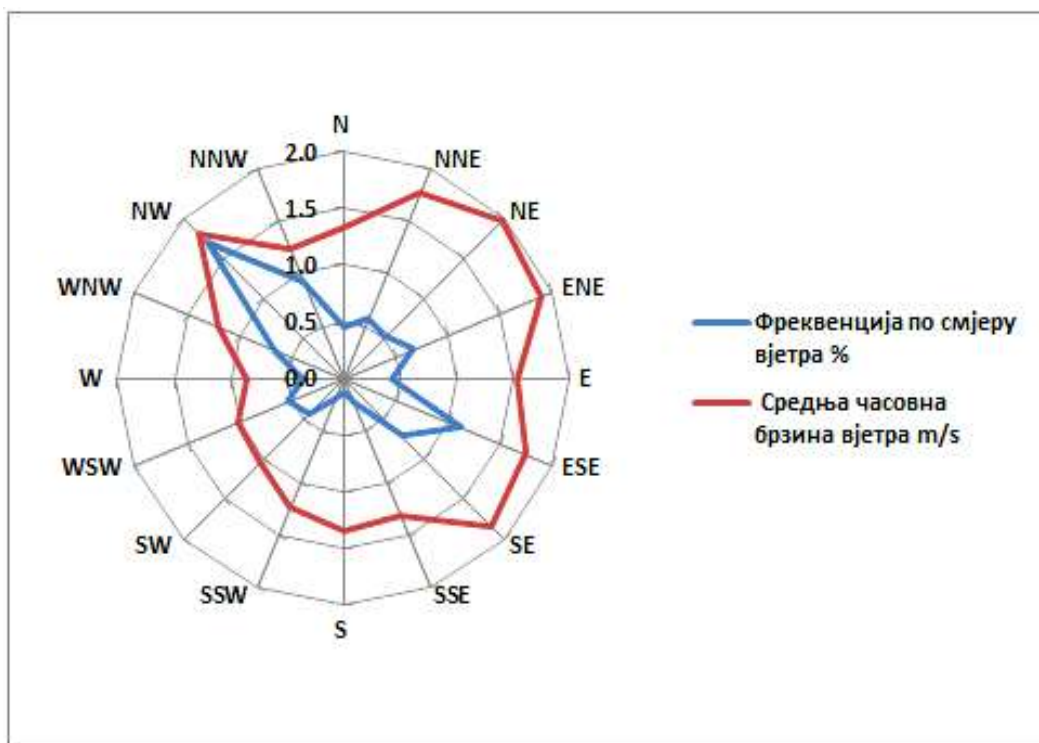

CC= 3.8 %

Слика 4. Приказ честине вјетра за април 2025. године у Броду (мјерно мјесто Рафинерија нафте Брод а.д.)

Коментар резултата

Сумпор-диоксид (SO₂)

Просјечна мјесечна сатна вриједност концентрације сумпор-диоксида (SO₂) у току мјесеца априла 2025. године на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. износила је 9 µg/m³. Гранична вриједност сумпор-диоксида за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 350 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла.

Толерантна вриједност сумпор-диоксида која за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 350 µg/m³ није прекорачена у току мјесеца априла.

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације сумпор-диоксида у току мјесеца априла 2025. године на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. износила је 9 µg/m³.

Гранична вриједност сумпор-диоксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 125 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност сумпор-диоксида која за 24-часовни период усредњавања износи 125 µg/m³ и није прекорачена је у току мјесеца априла.

Азот-диоксид (NO₂)

Просјечна мјесечна сатна вриједност концентрације азот-диоксида (NO₂) у току мјесеца априла 2025. године на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. износила је 4 µg/m³. Гранична вриједност азот-диоксида за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 150 µg/m³ и није прекорачена у мјесецу априлу. Толерантна вриједност азот-диоксида која за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 150 µg/m³ такође није прекорачена у мјесецу априлу.

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације азот-диоксида у току мјесеца априла 2025. године на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. износила је 4 µg/m³.

Гранична вриједност азот-диоксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 85 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност азот-диоксида која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 85 µg/m³ такође није прекорачена.

Квалитет ваздуха с обзиром на измјерене вриједности NO₂ на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. је задовољавајући.

Суспендоване честице (PM₁₀)

Просјечна мјесечна вриједност за суспендоване честице (PM₁₀) у току мјесеца априла 2024. године на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. износила је 27 µg/m³. Гранична вриједност суспендованих честица за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 50 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност суспендованих честица која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 50 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла.

Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) гранична вриједност за период усредњавања један дан не смије прекорачити граничну вриједност 50 µg/m³ више од 35 пута у једној календарској години.

Угљен-моноксид (CO)

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације угљен-моноксида (CO) у току мјесеца априла 2025. године на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. износила је 0.32 mg/m³. Гранична вриједност угљен-моноксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 5 mg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност угљен-моноксида која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 5 mg/m³ такође није прекорачена.

Максимална дневна осмочасовна средња вриједност концентрације угљен-моноксида у току мјесеца априла 2025. године на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. износила 0.78 mg/m³. Гранична вриједност угљен-моноксида за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност према Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 10 mg/m³ није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност угљен-моноксида која за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 10 mg/m³ такође није прекорачена.

Приземни озон (O_3)

Максимална дневна осмочасовна средња вриједност концентрације приземног озона (O_3) у току мјесеца априла 2025. године за мјерно мјесто Рафинерија нафте Брод а.д. износила је $82 \mu g/m^3$.

Циљна вриједност за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност за приземни озон према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи $120 \mu g/m^3$ (не смије се прекорачити у више од 25 дана по календарској години у току три године мјерења) и није прекорачена у току мјесеца априла.

Водоник-сулфид (H_2S)

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрација водоник-сулфида (H_2S) у току мјесеца априла 2025. године на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. износила је $2 \mu g/m^3$. Максимална дозвољена концентрација водонок-сулфида за период усредњавања за један дан према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи $150 \mu g/m^3$ и није прекорачена ни један дан у току мјесеца априла. Квалитет ваздуха с обзиром на измјерене вриједности водоник-сулфида на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. је задовољавајући.

ТРЕБИЊЕ

Мјерна станица за праћење квалитета ваздуха постављена у Требињу на мјерном мјесту у кругу метеоролошке станице у Требињу је према Уредби о успостављању републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) саставни дио Републичке мреже мониторинга квалитета ваздуха у Републици Српској.

Координате локације: N 42.71408 ; E 18.33418

Параметри који се прате су концентрације сумпор-диоксида, азотних-оксида, угљен-монооксида, суспендованих честица, озона, те метеоролошких параметара, брзина и смјер вјетра, температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак.


Табела 21. Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха у Требињу

Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха	
Сумпор-диоксид (SO ₂)	HORIBA APSA-370
Оксиди-азота (NO, NO ₂ и NO _x)	HORIBA APNA-370
Угљен-моноксид (CO)	HORIBA APMA-370
Суспендоване честице (PM ₁₀ и PM _{2.5})	HORIBA APDA-371
Приземни озон (O ₃)	APOA-370

Табела 22. Резултати континуираног мјерења SO₂, NO, NO₂, NO_x, CO, PM₁₀, O₃ и PM_{2.5} за април 2025. у Требињу (мјерно мјесто круг метеоролошке станице у Требињу)

	SO ₂ µg/m ³	NO µg/m ³	NO ₂ µg/m ³	NO _x µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³	CO mg/m ³	PM _{2.5} µg/m ³	O ₃ µg/m ³
Удио валидних података %	100	100	100	100	100	100	100	100
Средња мјесечна вриједност	5	2	7	9	11	0.26	6	89
Максимална средња дневна вриједност	15	2	10	13	20	0.33	11	104
перцентил 50	4	2	7	9	12	0.25	6	89
перцентил 98	11	2	10	12	19	0.33	10	103

На следећем дијаграму је приказан графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, NO, NO₂, NO_x, CO, PM₁₀, O₃ и PM_{2.5} на мјерном мјесту круг метеоролошке станице у Требињу.

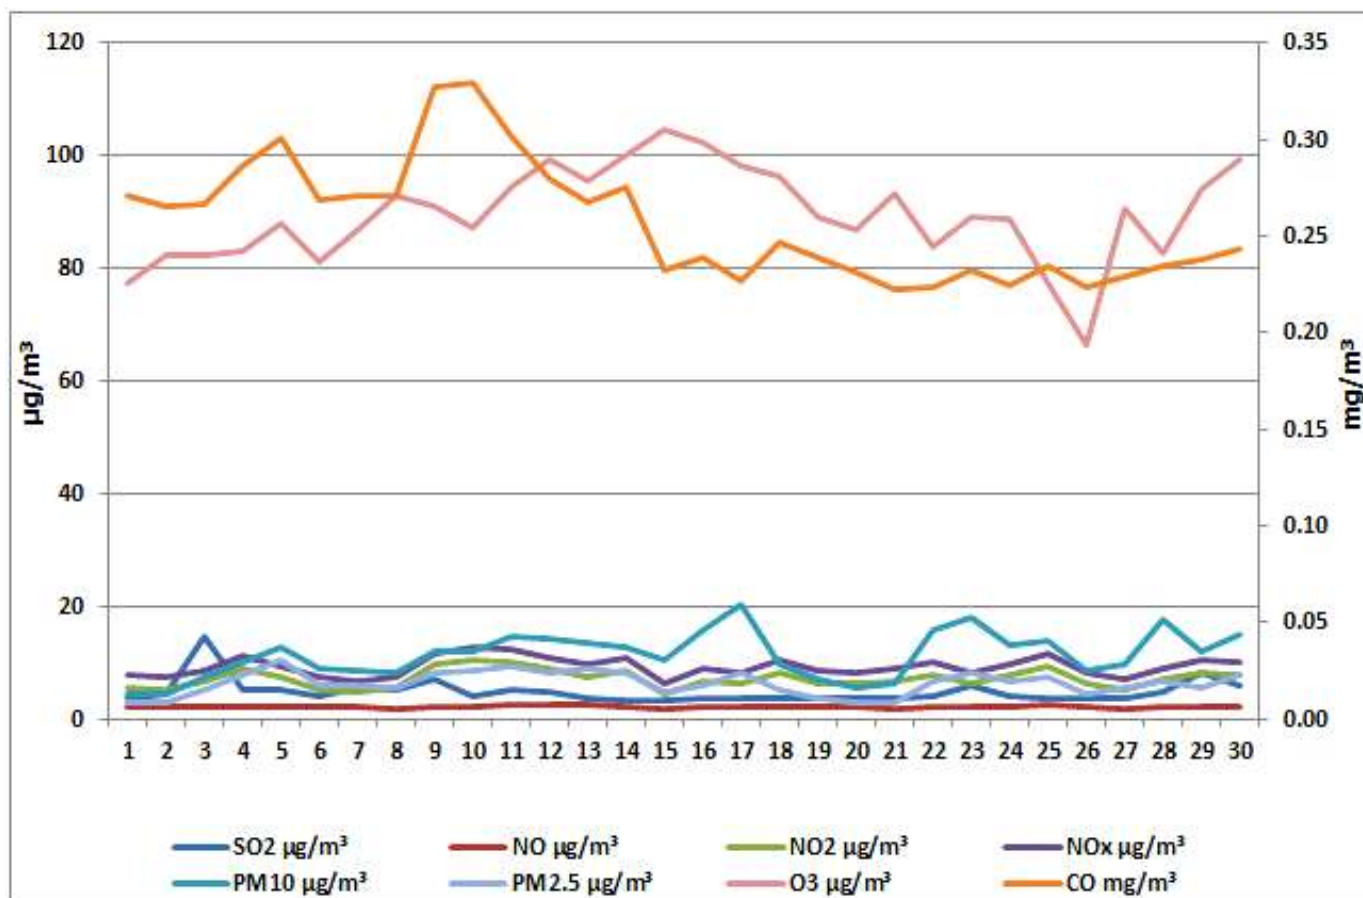

Дијаграм 11. Графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, NO, NO₂, NO_x, CO, PM₁₀, O₃ и PM_{2.5} честица за април 2025. у Требињу (мјерно мјесто круг метеоролошке станице у Требињу)

Табела 23. Преглед метеоролошких параметара у априлу 2025. године у Требињу на мјерном мјесту круг метеоролошке станице у Требињу

Метеоролошки параметри	Април 2025. година
Средња мјесечна температура ваздуха °C	14.3
Максимална температура ваздуха °C	18.8
Минимална температура ваздуха °C	5.6
Релативна влажност ваздуха %	53.6
Ваздушни притисак mbar	980.1

Коментар резултата

Сумпор-диоксид (SO₂)

Просјечна мјесечна сатна вриједност концентрације сумпор-диоксида (SO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Требињу на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 5 µg/m³. Гранична вриједност за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 350 µg/m³ (не смије се прекорачити више од 24 пута у једној календарској години), није прекорачена у мјесецу априлу.

Толерантна вриједност која за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 350 µg/m³ није прекорачена у мјесецу априлу.

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације сумпор-диоксида (SO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Требињу на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 5 µg/m³.

Гранична вриједности за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 125 µg/m³ (не смије се прекорачити више од 3 пута у једној календарској години), није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која за 24-часовни период усредњавања износи 125 µg/m³ такође није прекорачена у мјесецу априлу.

Азот-диоксид (NO₂)

Просјечна мјесечна сатна вриједност концентрације азот-диоксида (NO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Требињу на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 7 µg/m³. Гранична вриједност азот-диоксида за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 150 µg/m³ и није прекорачена у мјесецу априлу. Толерантна вриједност азот-диоксида која за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 150 µg/m³ такође није прекорачена у мјесецу априлу.

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације азот-диоксида у току мјесеца априла 2025. године у Требињу на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 7 µg/m³.

Гранична вриједност азот-диоксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 85 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност азот-диоксида која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 85 µg/m³ такође није прекорачена.

Суспендоване честице (PM₁₀)

Просјечна мјесечна вриједност суспендованих честица (PM₁₀) у току мјесеца априла 2025. године у Требињу на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 11 µg/m³.

Гранична вриједност суспендованих честица (PM₁₀) за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 50 µg/m³ (не смије се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години), и није прекорачена у току мјесеца априла.

Толерантна вриједност суспендованих честица (PM₁₀) која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 50 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла.

CO – угљен-моноксид

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације угљен-моноксида (CO) у току мјесеца априла 2025. године у Требињу на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 0.26 mg/m^3 . Гранична вриједности за 24-часовни период узорковања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 5 mg/m^3 није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која за 24-часовни период узорковања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 5 mg/m^3 није прекорачена у мјесецу априлу. Максимална дневна осмочасовна средња вриједност концентрације угљен-моноксида (CO) у току мјесеца априла 2025. године у Требињу на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 0.45 mg/m^3 . Гранична вриједности за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност према Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 10 mg/m^3 није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност износи 10 mg/m^3 такође није прекорачена.

Приземни озон (O_3)

Максимална дневна осмочасовна средња вриједност концентрације приземног озона (O_3) у току мјесеца априла 2025. године у Требињу на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је $104 \text{ } \mu\text{g/m}^3$. Циљна вриједност за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност за приземни озон према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи $120 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ (не смије се прекорачити у више од 25 дана по календарској години у току три године мјерења) и није прекорачена у току мјесеца априла.

ДОБОЈ

Мјерна станица за праћење квалитета ваздуха постављена је на мјерном мјесту у кругу метеоролошке станице у Добоју и саставни је дио републичке мреже мјерних мјеста за мониторинг квалитета ваздуха у Републици Српској, која је дефинисана Уредбом о успостављању републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12). Параметри који се прате су концентрације сумпор-диоксида, азотних-оксида, угљен-монооксида, суспендованих честица PM_{10} , озона те метеоролошких параметара, брзина, релативна влажност ваздуха и атмосферски притисак.

Координате локације: N 44.7262 ; E 18.0891


Табела 24. Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха у Добоју

Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха	
Сумпор-диоксид (SO_2)	Envea AF22e
Оксиди-азота (NO , NO_2 и NO_x)	Envea AC32e
Угљен-моноксид (CO)	Horiba
Суспендоване честице (PM_{10})	Horiba APDA-371
Приземни озон (O_3)	Horiba APOA-370

Табела 25. Резултати континуираног мјерења SO_2 , NO , NO_2 , NO_x , PM_{10} , CO и O_3 за април 2025. у Добоју (мјерно мјесто круг метеоролошке станице у Добоју)

	SO_2 $\mu g/m^3$	NO $\mu g/m^3$	NO_2 $\mu g/m^3$	NO_x $\mu g/m^3$	PM_{10} $\mu g/m^3$	CO mg/m^3	O_3 $\mu g/m^3$
Удио валидних података %	98	100	100	100	100	0	100
Средња мјесечна вриједност	12	3	20	26	34	-	47
Максимална средња дневна вриједност	19	7	26	32	54	-	72
перцентил 50	12	2	20	26	34	-	48
перцентил 98	19	7	25	32	53	-	67


На следећем дијаграму је приказан графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација NO, NO₂, NO_x, PM₁₀, O₃ и SO₂ на мјерном мјесту круг метеоролошке станице у Добоју.

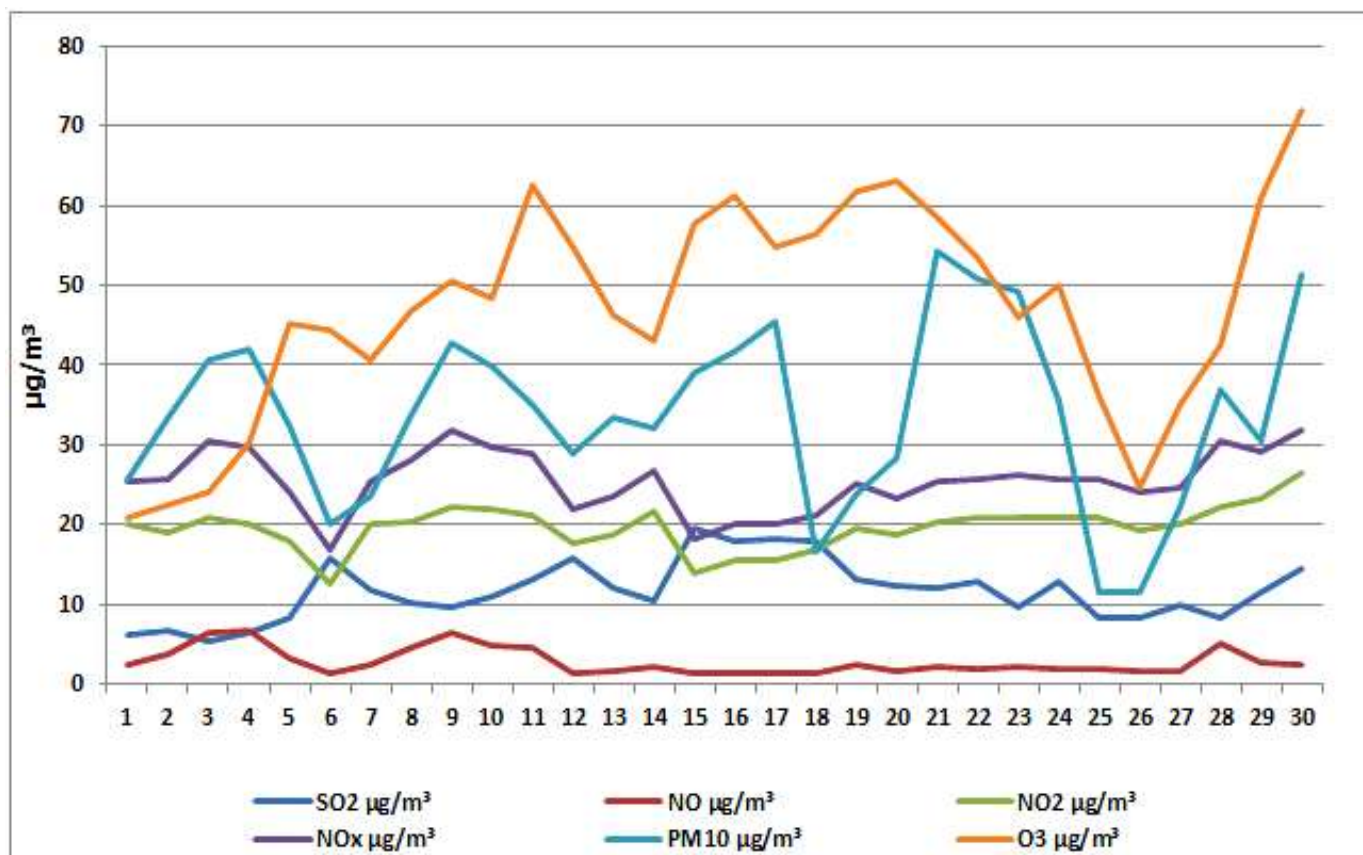

Дијаграм 12. Графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација NO, NO₂, NO_x, PM₁₀, O₃ и SO₂ за април 2025. у Добоју (мјерно мјесто круг метеоролошке станице у Добоју)

Табела 26. Преглед метеоролошких параметара у априлу 2025. године у Добоју на мјерном мјесту
круг метеоролошке станице

Метеоролошки елементи	Април 2025.	Вишегодишњи низ 1993-2024. април
Средња мјесечна температуре ваздуха °C	14.0	12.1
Апсолутно максимална температура ваздуха °C	28.7 (16.04.)	32.7 (2013)
Апсолутно минимална температура ваздуха °C	-1.7 (07.04)	-4. 8(2020)
Мјесечна количина падавина l/m ²	58.2	78.7
Број дана са падавинама ≥0.1 mm	15	14
Број дана са сњежним покривачем ≥1 cm	0	0 (1998-2024)
Релативна влажност ваздуха %	66	70
Број дана са маглом	2	3 (2000-2024)
Осунчавање (инсолација) час	163.5	175.1
Ваздушни притисак мбар	999.1	997.9 (2015-2024)

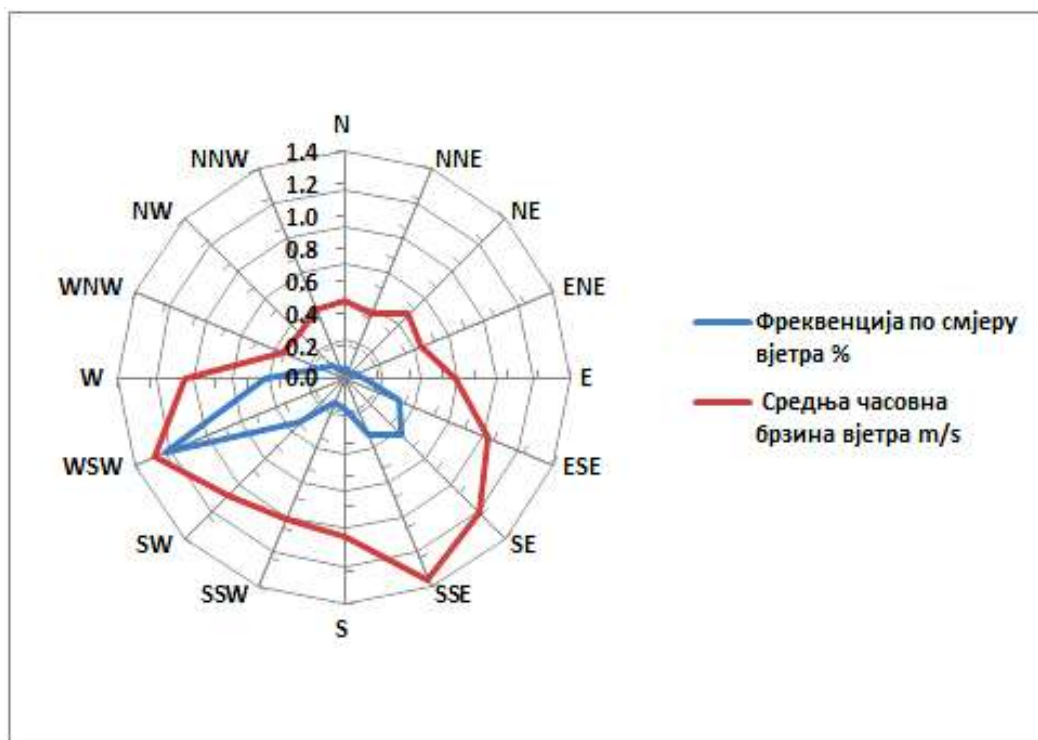

Слика 5. Приказ честине вјетра за април 2025. године у Добоју (мјерно мјесто круг метеоролошке станице у Добоју)

Коментар резултата

Сумпор-диоксид (SO₂)

Просјечна мјесечна сатна вриједност концентрације сумпор-диоксида (SO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Добоју на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 12 µg/m³. Гранична вриједност за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 350 µg/m³ (не смије се прекорачити више од 24 пута у једној календарској години), није прекорачена у мјесецу априлу. Толерантна вриједност која за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 350 µg/m³ није прекорачена у мјесецу априлу.

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације сумпор-диоксида (SO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Добоју на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 12 µg/m³.

Гранична вриједности за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 125 µg/m³ (не смије се прекорачити више од 3 пута у једној календарској години), није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која за 24-часовни период усредњавања износи 125 µg/m³ такође није прекорачена у мјесецу априлу.

Азот-диоксид (NO₂)

Просјечна мјесечна сатна вриједност концентрације азот-диоксида (NO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Добоју на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 20 µg/m³. Гранична вриједност азот-диоксида за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 150 µg/m³ и није прекорачена у мјесецу априлу. Толерантна вриједност азот-диоксида која за 1-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 150 µg/m³ такође није прекорачена у мјесецу априлу.

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације азот-диоксида у току мјесеца априла 2025. године у Добоју на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 20 µg/m³.

Гранична вриједност азот-диоксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 85 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност азот-диоксида која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 85 µg/m³ такође није прекорачена.

Суспендоване честице (PM₁₀)

Просјечна мјесечна вриједност суспендованих честица (PM₁₀) у току мјесеца априла 2025. године у Добоју на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 34 µg/m³.

Гранична вриједност суспендованих честица (PM₁₀) за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 50 µg/m³ (не смије се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години) прекорачена је 3 пута у току мјесеца априла. Толерантна вриједност суспендованих честица (PM₁₀) која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 50 µg/m³ прекорачена је 3 пута у току мјесеца априла.

Приземни озон (O₃)

Максимална дневна осмочасовна средња вриједност концентрације приземног озона (O₃) у току мјесеца априла 2025. године у Добоју на мјерном мјесту круг метеоролошке станице износила је 72 µg/m³.

Циљна вриједност за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност за приземни озон према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 120 µg/m³ (не смије се прекорачити у више од 25 дана по календарској години у току три године мјерења) и није прекорачена је у току мјесеца априла.

ГРАДИШКА


Мјерна станица за праћење квалитета ваздуха у Градишци постављена је на локацији „Црвене зграде“ која се налази у самом центру града у Видовданској улици.

Параметри који се прате су концентрације сумпор-диоксида, азотних-оксида, угљен-монооксида, суспендованих честица, озона, те метеоролошки параметри брзина и смјер вјетра, температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак.

Табела 27. Резултати континуираног мјерења SO₂, NO, NO₂, NO_x, CO, PM₁₀, O₃ и PM_{2.5} за април 2025. у Градишци (мјерно мјесто „Црвене зграде“).

	SO ₂ µg/m ³	NO µg/m ³	NO ₂ µg/m ³	NO _x µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³	CO mg/m ³	PM _{2.5} µg/m ³	O ₃ µg/m ³
Удио валидних података %	100	100	100	100	100	100	100	100
Средња мјесечна вриједност	17	20	38	58	18	0.36	14	83
Максимална средња дневна вриједност	24	36	44	77	45	0.50	37	99
перцентил 50	17	20	38	57	13	0.35	11	84
перцентил 98	22	35	44	74	43	0.48	32	96

На следећем дијаграму је приказан графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM₁₀, PM_{2.5} и CO на мјерном мјесту „Црвене зграде“

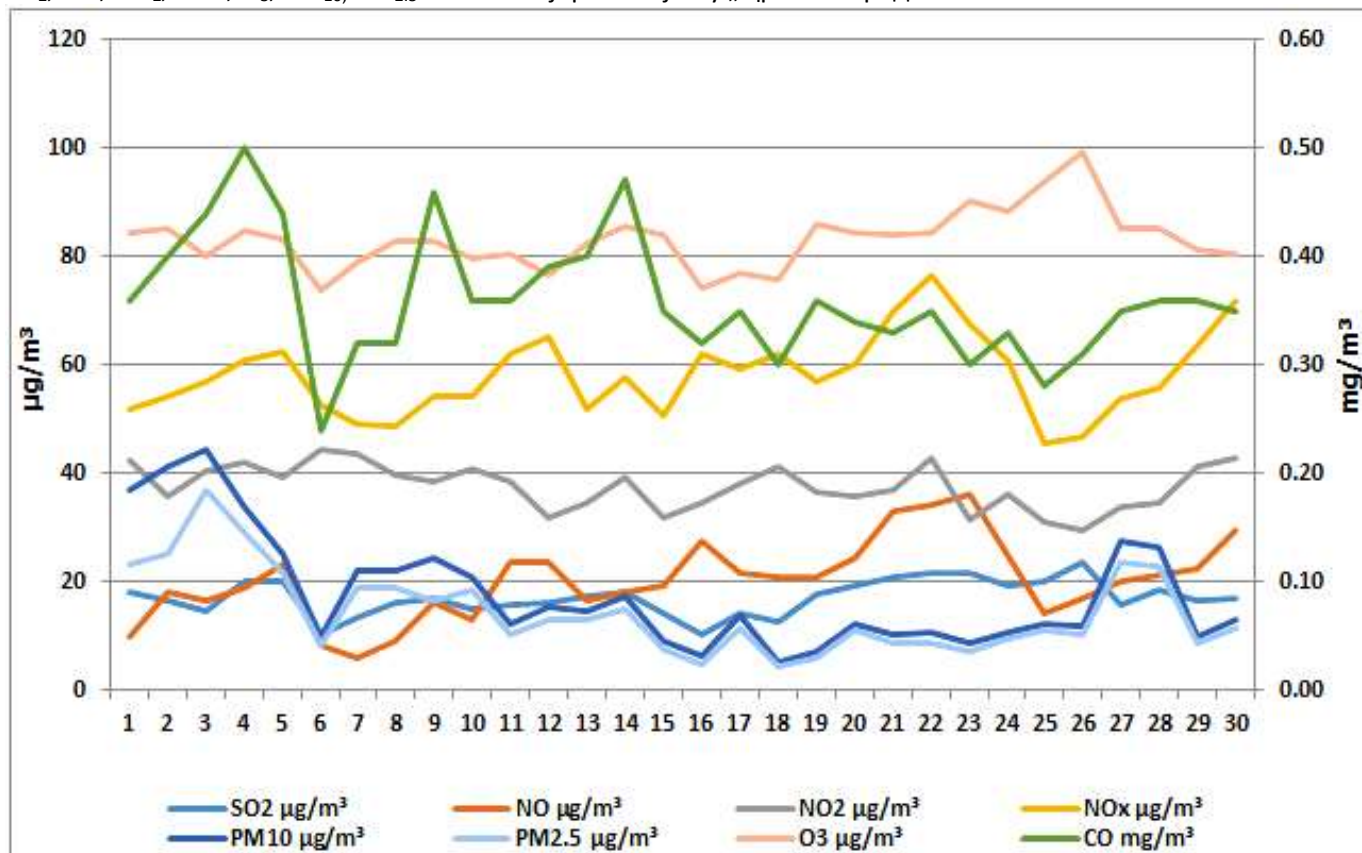

Дијаграм 13. Графички приказ просјечних имисијских дневних концентрација SO₂, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM₁₀, PM_{2.5} и CO честица за април 2025. у Градишци на мјерном мјесту „Црвене зграде“.

Табела 28. Преглед метеоролошких параметара у априлу 2025. године у Градишци на мјерном мјесту „Црвене зграде“

Метеоролошки параметри	Април 2025. година
Средња мјесечна температура ваздуха °C	16.1
Максимална температура ваздуха °C	21.5
Минимална температура ваздуха °C	6.4
Релативна влажност ваздуха %	57.5
Ваздушни притисак mbar	958.1

Коментар резултата

Сумпор-диоксид (SO₂)

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације сумпор-диоксида (SO₂) у току мјесеца априла 2025. године у Градишци на мјерном мјесту „Црвене зграде“ износила је 17 µg/m³.

Гранична вриједности за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 125 µg/m³ (не смије се прекорачити више од 3 пута у једној календарској години), није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која за 24-часовни период усредњавања износи 125 µg/m³ такође није прекорачена у мјесецу априлу.

Азот-диоксид (NO₂)

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације азот-диоксида у току мјесеца априла 2025. године у Градишци на мјерном мјесту „Црвене зграде“ износила је 38 µg/m³.

Гранична вриједност азот-диоксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 85 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност азот-диоксида која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 85 µg/m³ такође није прекорачена.

Суспендоване честице (PM₁₀)

Просјечна мјесечна вриједност суспендованих честица (PM₁₀) у току мјесеца априла 2025. године у Градишци на мјерном мјесту „Црвене зграде“ износила је 18 µg/m³.

Гранична вриједност суспендованих честица (PM₁₀) за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 50 µg/m³ (не смије се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години), и није прекорачена у току мјесеца априла.

Толерантна вриједност суспендованих честица (PM₁₀) која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 50 µg/m³ и није прекорачена у току мјесеца априла.

CO – угљен-моноксид

Просјечна мјесечна дневна вриједност концентрације угљен-моноксида (CO) у току мјесеца априла 2025. године у Градишци на мјерном мјесту „Црвене зграде“ износила је 0.36 mg/m^3 . Гранична вриједности за 24-часовни период узорковања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 5 mg/m^3 није прекорачена у току мјесеца априла. Толерантна вриједност која за 24-часовни период узорковања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи 5 mg/m^3 није прекорачена у мјесецу априлу.

Приземни озон (O_3)

Просјечна мјесечна вриједност за приземни озон (O_3) у току мјесеца априла 2025. године у Градишци на мјерном мјесту „Црвене зграде“ износила је $83 \text{ }\mu\text{g/m}^3$.

Према Уредби о вриједности квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) циљна вриједност приземног озона (O_3) за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност износи $120 \text{ }\mu\text{g/m}^3$ и не смије се прекорачити више од 25 дана по календарској години у току три године мјерења.

Закључак

Континуирана мјерења концентрација основних полутаната у ваздуху (SO_2 , NO , NO_2 , NO_x , CO , O_3 , PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$, CH_4 и H_2S) вршена су у шест градова и у три општине у Републици Српској у мјесецу априлу и то: у Бања Луци на четири мјерна мјесту (Лазарево, Борик, Паприковац и Центар града), у Бијељини на два мјерна мјеста (Центар града и Топлана), у Приједору на јеном мјерном мјесту (круг метеоролошке станице), у Градишци на једном мјерном мјесту (Црвене зграде), у Требињу на јеном мјерном мјесту (круг метеоролошке станице), у Добоју на јеном мјерном мјесту (круг метеоролошке станице), у Угљевику на једном мјерном мјесту (круг Т.Е.Угљевик), у Гацку на мјерном мјесту (круг О.Ш. „Свети Сава“) и у Броду на једном мјерном мјесту (мјерно мјесто Рафинерија нафте Брод а.д.).

PM₁₀ - Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) гранична вриједност суспендованих честица за 24-часовни период усредњавања износи $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (не смије се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години) и прекорачена је у Добоју на мјерном мјесту круг метеоролошке станице 3 пута и у Приједору на мјерном мјесту круг метеоролошке станице 1 пут у мјесецу априлу.

Толерантна вриједност која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ и прекорачена је у Добоју на мјерном мјесту круг метеоролошке станице 3 пута и у Приједору на мјерном мјесту круг метеоролошке станице 1 пут у мјесецу априлу.

Мјерно мјесто	Прекорачења граничних и толерантних вриједности PM₁₀ у мјесецу априлу 2025. године	
	Гранична вриједност	Толерантна вриједност
	24h	24h
	$50 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$50 \mu\text{g}/\text{m}^3$
	Број прекорачења	Број прекорачења
Бања Лука (Лазарево)	-	-
Бања Лука (Борик)	-	-
Бања Лука (Центар града)	-	-
Бања Лука (Паприковац)	-	-
Бијељина (Центар Града)	-	-
Бијељина (Топлана)	-	-
Гацик (круг О.Ш.Свети Сава)	-	-
Требиње (круг мет.станице)	-	-
Угљевик (круг Т.Е.Угљевик)	-	-
Приједор (круг мет.станице)	1	1
Добој (круг мет.станице)	3	3
Градишка (Црвене зграде)	-	-
Брод (Рафинерија нафте)	-	-

SO₂ - Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) гранична вриједност сумпор диоксида за 1-часовни период усредњавања износи 350 µg/m³ (не смије се прекорачити више од 24 пута у једној календарској години) и прекорачена је 3 пута у Гацку на мјерном мјесту круг О.Ш. „Свети Сава“ у мјесецу априлу. Толерантна вриједност која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) за 1-часовни период усредњавања износи 350 µg/m³ и прекорачена је 3 пута у Гацку на мјерном мјесту круг О.Ш. „Свети Сава“ у мјесецу априлу.

Гранична вриједност концентрација сумпор диоксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 125 µg/m³ (не смије се прекорачити више од 3 пута у једној календарској години) и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу. Толерантна вриједност концентрација сумпор диоксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 125 µg/m³ (не смије се прекорачити више од 3 пута у једној календарској години) и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту је у мјесецу априлу.

Мјерно мјесто	Прекорачења граничних и толерантних вриједности SO ₂ у мјесецу априлу 2025. године			
	Гранична вриједност		Толерантна вриједност	
	1h	24h	1h	24h
	350 µg/m ³	125 µg/m ³	350 µg/m ³	125 µg/m ³
	Број прекорачења	Број прекорачења	Број прекорачења	Број прекорачења
Бања Лука (Лазарево)	-	-	-	-
Бања Лука (Борик)	-	-	-	-
Бања Лука (Центар града)	-	-	-	-
Бања Лука (Паприковац)	-	-	-	-
Бијељина (Центар Града)	-	-	-	-
Бијељина (Топлана)	-	-	-	-
Добој (круг мет.станице)	-	-	-	-
Приједор (круг мет.станице)	-	-	-	-
Угљевик (круг Т.Е.Угљевик)	-	-	-	-
Градишка (Црвене зграде)	-	-	-	-
Гацко (круг О.Ш.Свети Сава)	3	-	3	-
Требиње (круг мет.станице)	-	-	-	-
Брод (Рафинерија нафте)	-	-	-	-

CO – Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) гранична вриједности угљен монооксида за 24-часовни период усредњавања износи 5 mg/m^3 и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу. Толерантна вриједност која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи 5 mg/m^3 и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу. Према уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) гранична вриједности за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност износи 10 mg/m^3 није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу. Толерантна вриједност која за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност износи 10 mg/m^3 није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу.

NO₂ - Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) гранична вриједност азот диоксида за 1-часовни период усредњавања износи $150 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ (не смије се прекорачити више од 18 пута у једној календарској години) није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу. Толерантна вриједност која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) за 1-часовни период усредњавања износи $150 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу.

Гранична вриједност концентрација азот диоксида за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха износи $85 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу. Толерантна вриједност која за 24-часовни период усредњавања према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи $85 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу.

O₃ - Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) циљна вриједност приземног озона за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност износи $120 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ (не смије се прекорачити у више од 25 дана по календарској години у току три године мјерења), и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у мјесецу априлу.

H₂S(водоник сулфид) - Максимална дозвољена концентрација H₂S за период усредњавања за један дан према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12) износи $150 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ није прекорачена ни на једном мјесту гдје су вршена мјерња у мјесецу априлу.

РАДНИ ТИМ:

Златко Ђајић, дипл. просторни планер

Нада Мијатовић, хем.тех. опер.-лаборант

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

мр Ранка Радић, дипл.инж.технологије